



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2759141
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ20L-630/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

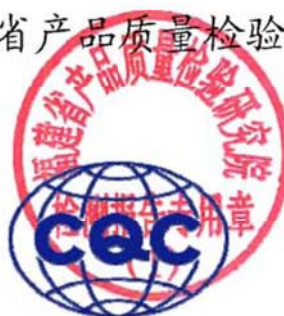

样品名称: 漏电断路器 型号: DZ20L-630/4300B 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2017-11-29 完成日期: 2017-12-20	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20L-630/□□□□;

Uimp:6kV; Ui:690V;Ue:AC400V;

In:315A,350A,400A,500A,630A;

过电流脱扣器类型:热磁式;lcs=lcu=30kA;

I△n:100mA/300mA/500mA/AC 型;漏电脱扣器类型:电子式;I△m=7.5kA;

使用类别:A;3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可关闭);

配用的辅助触头: Ui:AC380V;lth=2A;AC-15:AC380V/0.4A;DC-13:DC220V/0.15A

主检: 	日期: 2017-12-20	
审核: 	日期: 2017-12-21	
签发: 	日期: 2017-12-21	

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	压敏电阻	14K821	911KD14/MYN15-911K, YN12-911K(非延时型); 911KD14(延时型)
2	主触头弹簧制造商更名	乐清市天力弹簧厂 乐清市庭华弹簧厂	温州天力弹簧有限公司 乐清市庭华弹簧厂
3	热磁式脱扣单元制造商更名	乐清市通达双金属有限公司	温州市通达双金属有限公司
4	电子组件板制造商变更	浙江德力西电器股份有限公司 德力西电气(宁波)有限公司	浙江德力西电器股份有限公司 芜湖施耐德配电电器制造有限公司

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-027-11DQ996(A2011CCC0307-1235543);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2003010307031928;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。