



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2003010307031928

纸 号:

DZ20L-630/□□□□、DZ20Lw-630/□□□□、DZ20L-630T/□□□□;

Uimp:6kV;

Ui:690V;

Ue:AC400V;

In:315A, 350A, 400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器类型:

热磁式; Ics=Icu:30kA;

I Δ n:100mA/300mA/500mA/AC 型;

漏电脱扣器类型:电子式;

I Δ m=7.5kA;

使用类别:A; 4P(无代号表示 3 个保护极, N 极常通; B 表示 3 个保护极, N 极可开闭);
不适用于隔离用;

配用的辅助触头: 2NO2NC;

Uimp:4kV; Ui:380V; Ith:2A;

AC-15: 380V/0.4A;

DC-13: 220V/0.15A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2003010307031928

纸 号:

型号解释:

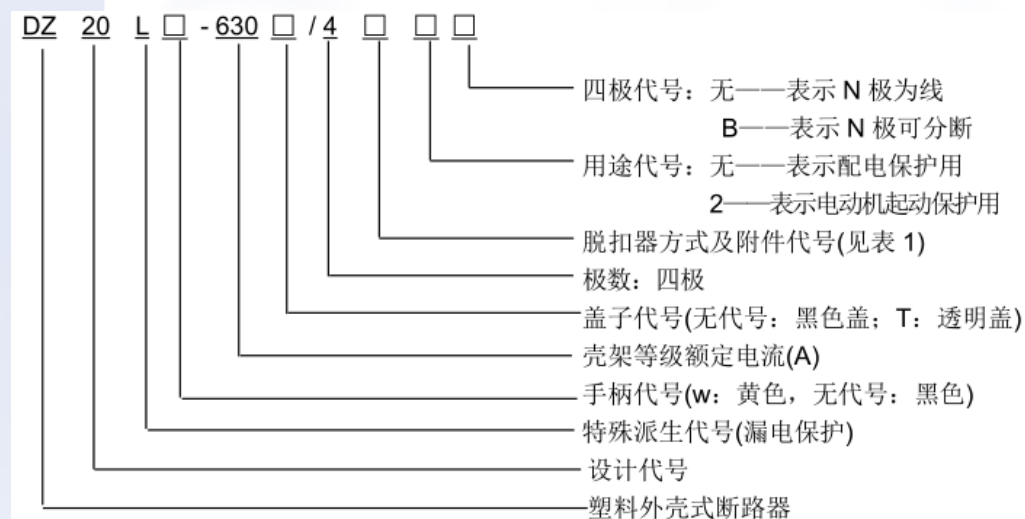


表 1:

附件名称		无附件	报警触头	分励脱扣器	2 组辅助触头	欠压脱扣器
脱扣器方式	复式脱扣器	300	308	310	320	330

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>