



产品认证证书

证书编号：CQC2017010307941327

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式直流断路器

CDM6Z-125S、CDM6Z-125F、CDM6Z-125N； U_i : 1000V； U_{imp} : 8kV； U_e : DC250V(3P 外形), DC500V(3P 外形), DC750V、DC1000V(4P 外形)； I_n : 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A； 过电流脱扣器类型：热磁式； S 型： $I_{cu}=I_{cs}$: 15kA(DC250V/3P 外形)； S 型： $I_{cu}=I_{cs}$: 10kA(DC500V/3P 外形； DC750V、DC1000V/4P 外形)； F 型： $I_{cu}=I_{cs}$: 25kA(DC250V/3P 外形； DC500V/3P 外形)； N 型： $I_{cu}=I_{cs}$: 35kA(DC250V/3P 外形； DC500V/3P 外形)； 使用类别：A 类； 接线方式：见附件； 本产品具有隔离功能； 配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC； I_{th} : 3A； AC-15: U_e/I_e : AC400V/1.5A ； DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A； 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 10 日 有效期至：2022 年 02 月 20 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2017010307941327

纸号:

型号解释:

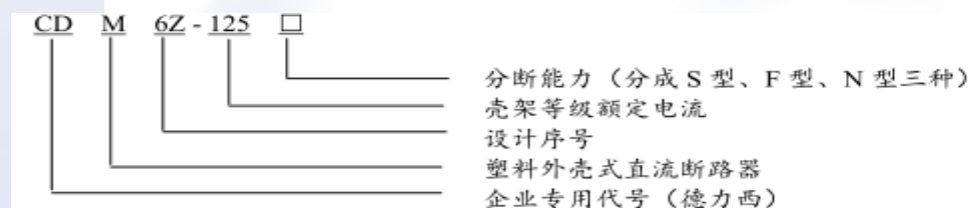

SN 代码列表

SN: M6Z 125 □ □ □ □
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

代码	A	B	C	D	E	F
解释	型号	壳架电流	分断能力	额定电流	极数	额定工作电压
描述	M6Z	125	S F N	016:16A 020:20A 025:25A 032:32A 040:40A 050:50A 063:63A 080:80A 100:100A 125:125A	2: 3P 外形 (见 图 1) 3: 3P 外形 (见 图 2) 4: 4P 外形	D02: 250V D05: 500V D07: 750V D10: 1000V

直

流接线图:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号：CQC2017010307941327

第 2 页 共 2 页

纸 号：




图 1 (3P 外形)




图 2 (3P 外形)




图 3 (4P 外形)

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>