



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010304747106

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2s-80, CJX2s-80N, CJX2s-95, CJX2s-95N, CJX2sK-80, CJX2sK-80N, CJX2sK-95, CJX2sK-95N, CJX2sc-80, CJX2c-80N, CJX2c-95, CJX2c-95N; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年07月04日 有效期至: 2020年01月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年01月06日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2015010304747106

纸 号: 1738877

CJX2s-80, CJX2s-80N, CJX2s-95, CJX2s-95N, CJX2sK-80, CJX2sK-80N, CJX2sK-95, CJX2sK-95N, CJX2sc-80, CJX2c-80N, CJX2c-95, CJX2c-95N

Ui: 690V;

CJX2s-80, CJX2s-80N, CJX2sK-80, CJX2sK-80N, CJX2c-80, CJX2c-80N:

Ith: 125A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/37A, 660V/690V/17.3A;

CJX2s-95, CJX2s-95N, CJX2sK-95, CJX2sK-95N, CJX2c-95, CJX2c-95N:

Ith: 125A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/95A, 380V/400V/95A, 660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/44A, 660V/690V/21.3A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V 50Hz, 50/60Hz;

IP20; 3P

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;

1N01NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书




附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2015010304747106

纸 号：1738877

型号解释：

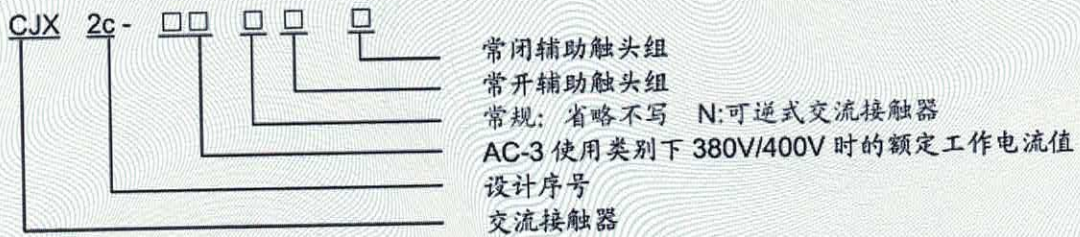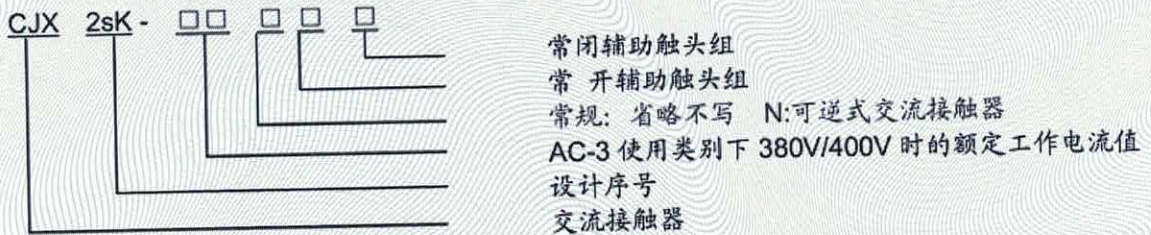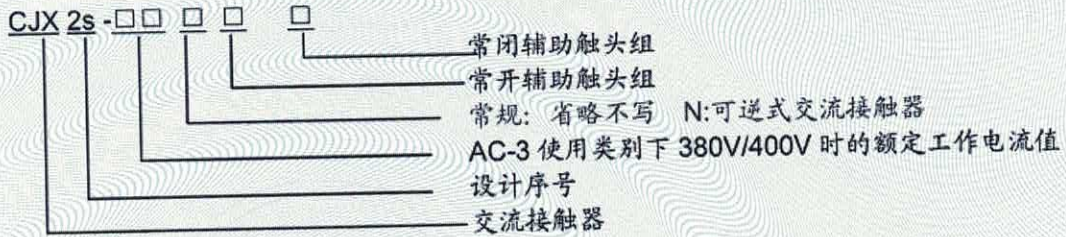

注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：11

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心