



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307017339

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

DZ20L-160, DZ20L-160T; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年12月10日

有效期至: 2016年01月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年09月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010307017339

纸号: 0847656

DZ20L-160, DZ20L-160T, $U_i=AC690V$; $U_e=AC380V$;
 $I_n: 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A$; 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 $I_{cs}=I_{cu}=12kA$; $I_{\Delta n}: 50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/500mA/AC$ 型;
 $I_{\Delta m}=3kA$; 漏电脱扣器类型: 电子式; 使用类别: A;
 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P(3 个保护极, N 极可关闭);
 配用的辅助触头:
 $U_i=AC380V$; $I_{th}=2A$; AC-15: $AC380V/0.4A$; DC-13: $DC220V/0.15A$
 型号的解释:

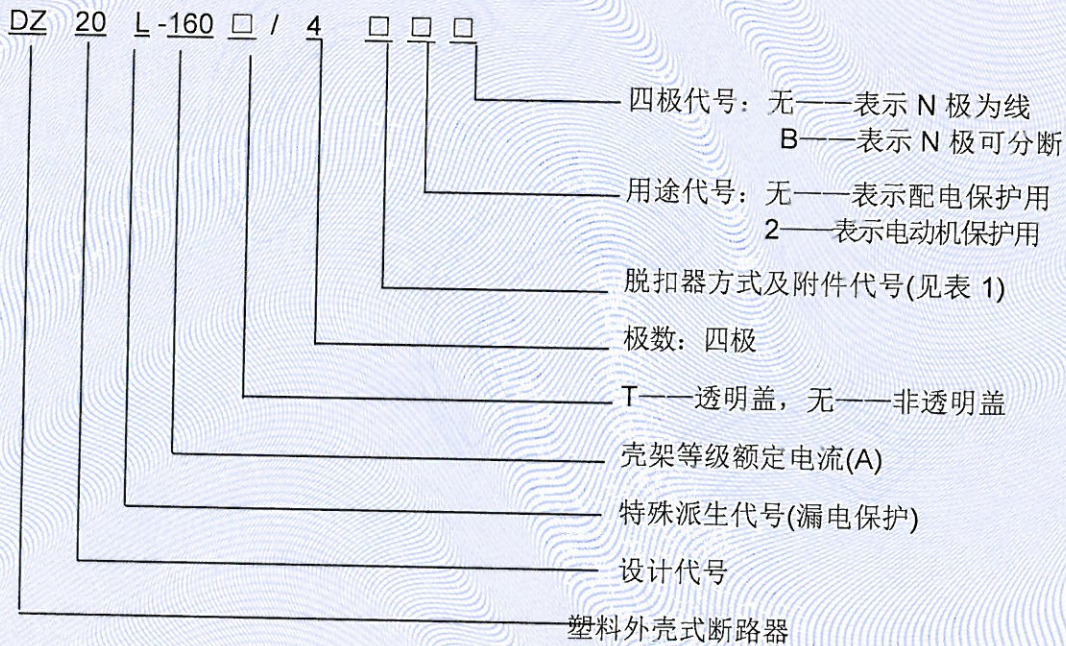


表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称		无附件	报警触头	分励脱扣器	2 组辅助触头	欠压脱扣器
脱扣器方式	复式脱扣器	300	308	310	320	330

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

