



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010307017339

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器
DZ20L-160, DZ20L-160T; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2017年08月29日 有效期至：2020年12月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002年09月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2002010307017339

纸 号: 1780063

DZ20L-160/□□□□, DZ20L-160T/□□□□;

U_{imp} : 6kV; U_i : 690V; U_e : AC380V;

I_n : 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A;

过电流脱扣器类型: 热磁式; $I_{cs}=I_{cu}$: 12kA;

$I_{\Delta n}$: 30mA (仅非延时型) / 50mA / 75mA / 100mA / 150mA / 200mA / 300mA / 500mA / AC 型任意组合

三档可调或任意一档固定;

漏电脱扣器类型: 电子式; 使用类别: A; $I_{\Delta m}$: 3kA;

3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离用

配用的辅助触头: U_i : 380V; AC-15: 380V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A, I_{th} : 2A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录

证书编号: 2002010307017339

第 2 页 共 2 页

纸号: 1780063

型号的解释:

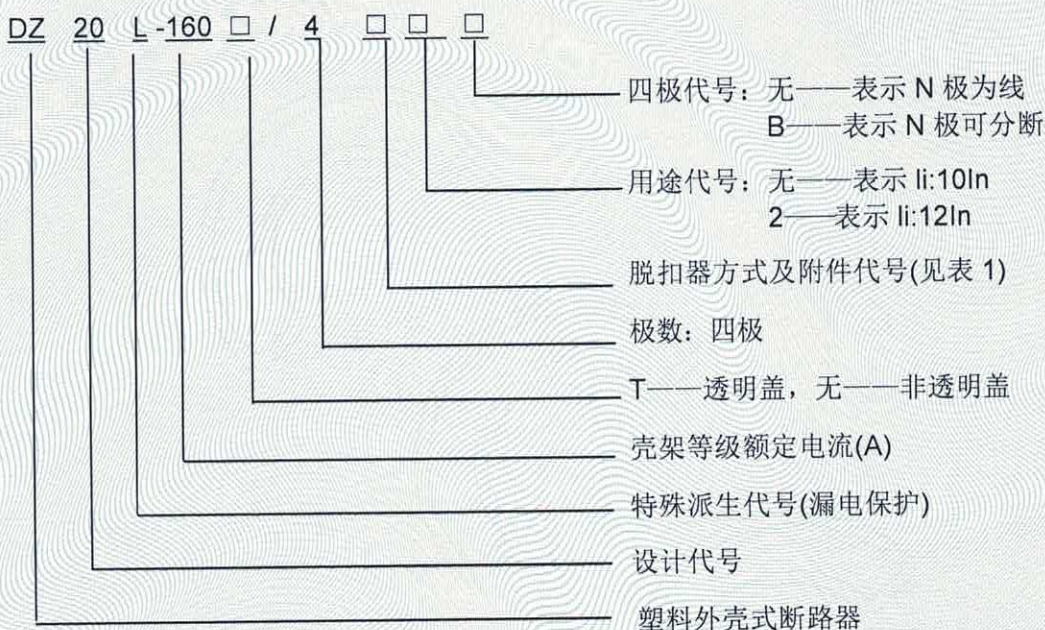


表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	无附件	报警触头	分励脱扣器	2 组辅助触头	欠压脱扣器	
脱扣器方式	复式脱扣器	300	308	310	320	330

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



中国质量认证中心