



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010307017325

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

DZ20L-250/□□□□，DZ20L-250T/□□□□；详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2017年08月31日 有效期至：2020年12月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002年09月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2002010307017325

纸号: 1782970

DZ20L-250/□□□□, DZ20L-250T/□□□□;

Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V;

In:125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu:15kA;

IΔn: 30mA(仅非延时型)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/AC 型任意组合三档可调或任意一档固定; 漏电脱扣器类型: 电子式;

使用类别:A; IΔm:4kA;

4P(无代号表示 3 个保护极, N 极常通; B 表示 3 个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离用

配用的辅助触头: Ui:380V; AC-15: 380V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A, Ith:2A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2002010307017325

纸号: 1782970

型号的解释:

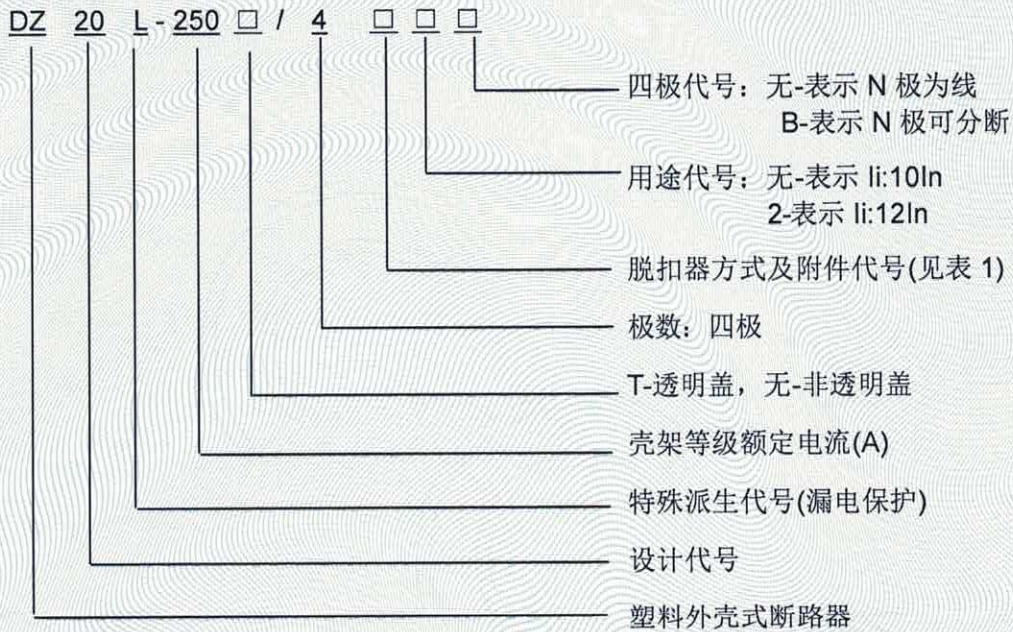


表 1

| 附件名称 | 无附件 | 报警触头 | 分励脱扣器 | 2组辅助触头 | 欠压脱扣器 | |
|-------|-------|------|-------|--------|-------|-----|
| 脱扣器方式 | 复式脱扣器 | 300 | 308 | 310 | 320 | 330 |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



中国质量认证中心