



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010307017321

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

DZ20L-400, DZ20L-400T; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2017年08月31日 有效期至：2020年12月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002年09月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2002010307017321

纸 号: 1782969

DZ20L-400/□□□□, DZ20L-400T/□□□□;

Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V;

In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu:20kA;

IΔn:30mA(仅非延时型)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/AC 型, 任意

组合三档可调或任意一档固定; 漏电脱扣器类型: 电子式;

使用类别:A; IΔm:5kA;

3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P(3 个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离用

配用的辅助触头: Ui:380V; AC-15: 380V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A, Ith:2A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2002010307017321

纸 号：1782969

型号的解释：

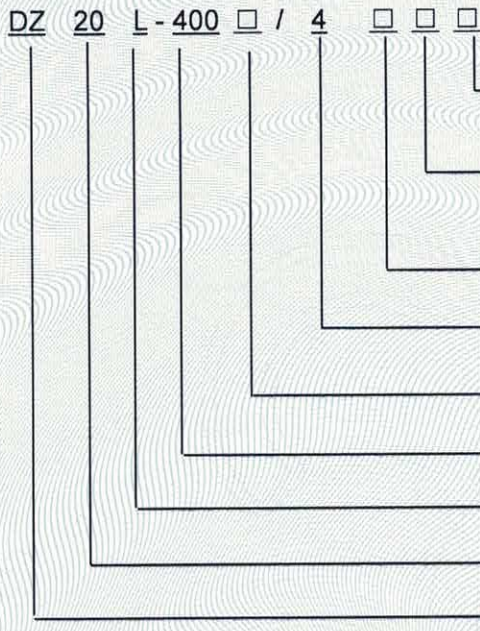

- 四极代号：无-表示 N 极为线
B-表示 N 极可分断
- 用途代号：无-表示:10In
2-表示:12In
- 脱扣器方式及附件代号(见表 1)
- 极数：四极
- T-透明盖，无-非透明盖
- 壳架等级额定电流(A)
- 特殊派生代号(漏电保护)
- 设计代号
- 塑料外壳式断路器

表 1

附件名称		无附件	报警触头	分励脱扣器	2 组辅助触头	欠压脱扣器
脱扣器方式	复式脱扣器	300	308	310	320	330

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心