



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307031928

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

DZ20L-630; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年12月21日

有效期至: 2020年12月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年02月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1302516



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2003010307031928

纸号: 1302516

DZ20L-630;

U_i :690V; U_e :AC400V;

I_n :315A,350A,400A,500A,630A;过电流脱扣器类型:热磁式;

$I_{cs}=I_{cu}=30kA$; $I_{\Delta n}$:100mA/300mA/500mA/AC 型;

漏电脱扣器类型:电子式; $I_{\Delta m}=7.5kA$;使用类别:A;

3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭);

配用的辅助触头:

U_i =AC380V; $I_{th}=2A$;AC-15:AC380V/0.4A;DC-13:DC220V/0.15A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2003010307031928

纸号: 1302516

型号的解释:

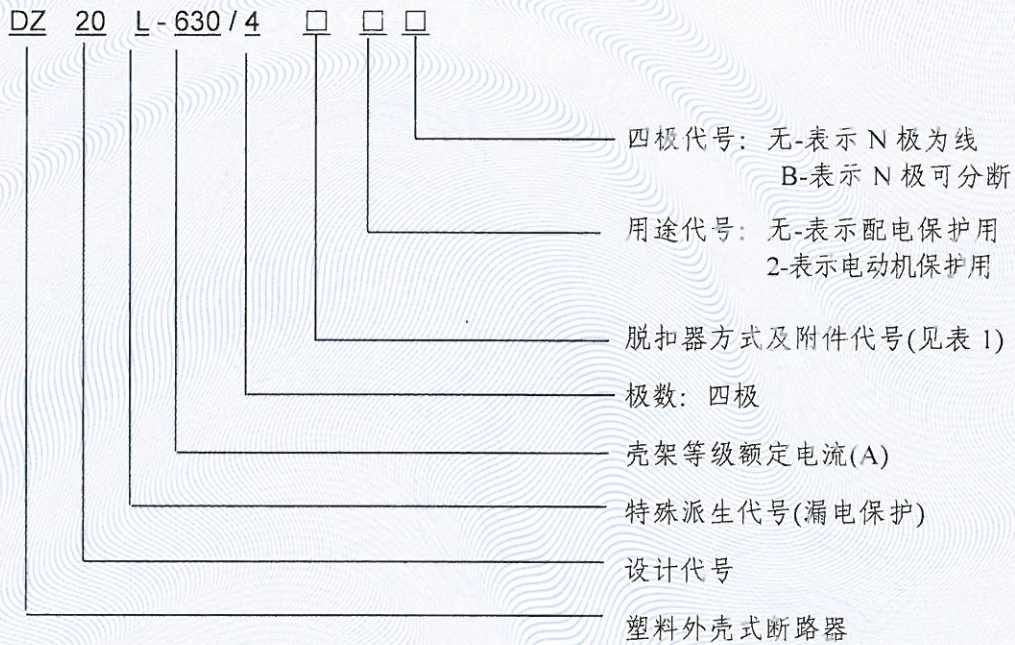


表 1

附件名称		无附件	报警触头	分励脱扣器	2 组辅助触头	欠压脱扣器
脱扣器方式	复式脱扣器	300	308	310	320	330

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

