



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307022090

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20Y, J, G-100, DZ20Y-100T;

Ue: AC380V; In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10A; Ics: 14kA(Y), 18kA(J), 50kA(G); Icu: 18kA(Y), 35kA(J), 100kA(G); 3P(Y, J, G), 4P(Y, J); 配用的辅助触头: AC-15: Ue: AC380V; Ie: 0.4A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.15A; 型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年12月21日

有效期至: 2020年12月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1302522



中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010307022090

纸号: 1302522

型号的解释:

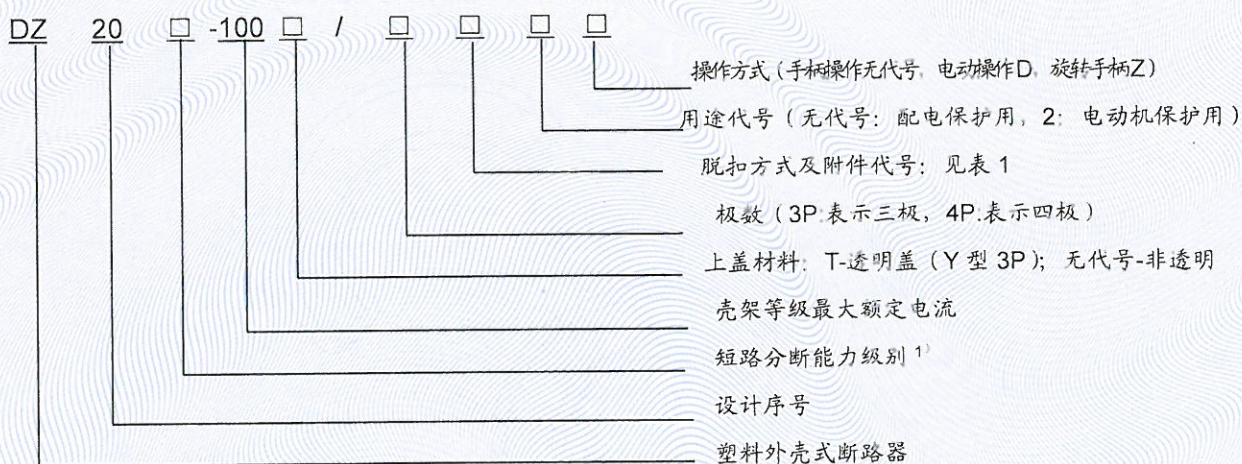

1) 按短路分断能力高低分为: Y—一般型, J—较高型, G—最高型。

附件名称		无附件	报警	分励	分励报警	辅助	二辅助报警	欠压	欠压报警	分励二辅助	欠压二辅助
代号	瞬时脱扣器	200	208	210	218	220	228	230	238	240	270
	复式脱扣器	300	308	310	318	320	328	330	338	340	370

注: 225A 及以下电流只提供一组辅助触头

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

