



# 产品认证证书

证书编号：CQC2005010307139953

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

CDM1-800C,L,M,H; Ue:AC400V;Ie:400A,500A,630A,700A,800A;过电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A类;Ics:20kA(C型),30kA(L型),40kA(M型),50kA(H型);Icu:35kA(C型),50kA(L型),70kA(M型),100kA(H型);3P(C,L,M,H),4P(C,L,M);配用的辅助触头:AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号详见附录

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2005010307139953

纸 号:

型号的解释:

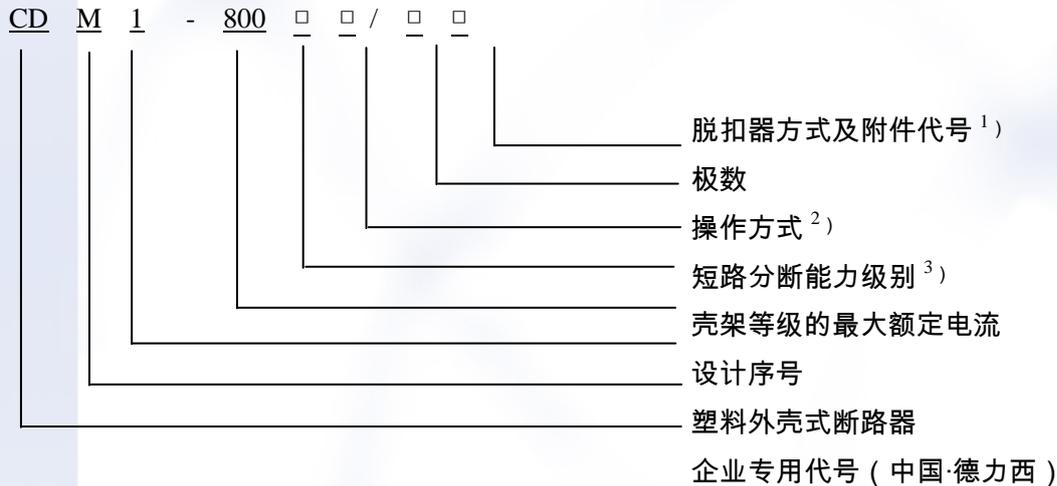

注: 1)

附件名称	无附件	报警	分励	辅助	欠压	分励 辅助	分励 欠压	二组 辅助	欠压 辅助	分励 报警	辅助 报警	欠压 报警	分励+辅 助+报警	二辅助 报警	欠压辅 助报警
代号 瞬时	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
代号 复式	300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378

2) D 表示电动操作, Z 表示旋转式手柄操作, 手柄直接操作无代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2005010307139953

纸 号:

3) C—经济型, L—标准型, M—较高分断型, H—高分断型

区别: 1.C、L、M 标牌不同其他结构完全相同

2.H 比 M、C、L 型的分断能力高, 外壳材料和触头材料不同

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>