产品认证证书

证书编号：CQC2003010307086620

申请人名称及地址

德力西电气有限公司

中国浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司

中国浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)

中国浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流断路器

CDM1L-225; Ui:800V;Ue:AC400V;In:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A;过电流脱扣器类型:热磁式;Ics:22kA(L型),35kA(M 型);Icu:35kA(L 型),50kA(M 型);IΔn:30/100/300/500mA(分档可调);额定剩余动作类型:AC 型(非延时、延时);剩余电流脱扣器的类型:电子式;IΔm:25%Icu;使用类别:A;极数:3P,4P; 配用的辅助触头 1NO1NC:Ith:3A;AC-15:AC400V/1.5A;DC-13:DC220V/0,15A; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 04 月 27 日　　有效期至：2024 年 11 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陆梅

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0234880

产品认证证书

附录:

证书编号: CQC2003010307086620

纸号: 234880

型号的解释:

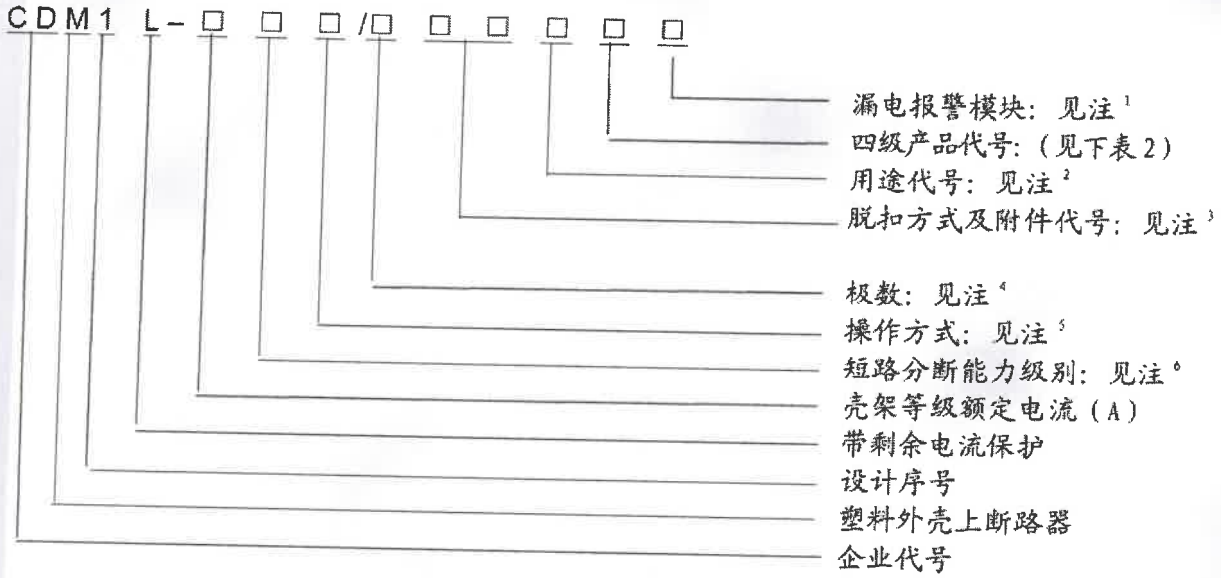

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆杨

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附录:

证书编号: CQC2003010307086620

纸号: 234880

注:

1）不带漏电报警单元模块无代号；带漏电报警且脱扣单元模块用 I 表示；带漏电报警不脱扣单元模块用 II 表示

2)2-电动机保护，配电保护无代号

3）表 1

附件名称	无附件	报警	分励	辅助	分励辅助	辅助报警
电磁	200	208	210	220	240	228
复式	300	308	310	320	340	328

4）3-3P,A-4P A 型；B-4P B 型 C-4P C 型 D-4P D 型（N 极分类见下表 2）

5）手柄直接操作无代号；转动手柄操作用 Z 表示

6）L-标准型，M-较高分段型。L、M 型除标牌不一样以外，其他完全相同

表 2

类型代号	说明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其他三极一起合分
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其他三极一起合分
C 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其他三极一起合分
D 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其他三极一起合分

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陈杨

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn