



产品认证证书

证书编号：CQC2002010307007667

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

DZ15LE-40,DZ15LE-40T,DZ15LEw-40; Ui:400V;Uimp:6kV; Ue:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);
In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 过电流脱扣器类型:液压电磁式;lcs=lcu:3kA;脱扣级别:20;
IΔ n:15mA,30mA,50mA,75mA,100mA/AC型; 漏电脱扣器的类型:电子式;lΔ m:1kA; 使用类别:A类; 极数:2P(1个保护极,N极可开闭),3P(3个保护极),3P+N(3个保护极,N极不可开闭); 不适用于隔离用。型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2025年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录


第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010307007667

纸 号：

型号的解释：

DZ 15 LE □ - 40 □ / □ 90 □

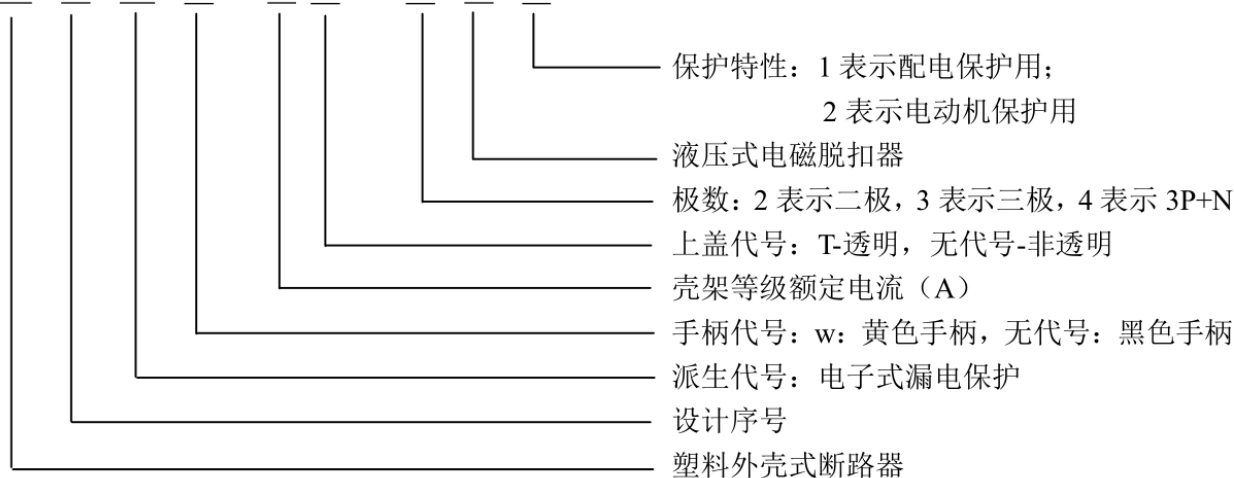

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>