



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010307017339

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**产品名称和系列、规格、型号**

漏电断路器

DZ20L-160/□□□□、DZ20Lw-160/□□□□、DZ20L-160T/□□□□；参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2025年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2002010307017339

纸 号:

DZ20L-160/□□□□、DZ20Lw-160/□□□□、DZ20L-160T/□□□□;

$U_{imp}$ :6kV;  $U_i$ :690V;  $U_e$ :AC380V;

$I_n$ :50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

$I_{cs}=I_{cu}$ :12kA;

$I_{\Delta n}$ :30mA(仅非延时型)/50mA /75mA/100mA/150mA/

200mA/300mA/500mA/AC 型任意组合三档可调或任意一档固定;

漏电脱扣器类型:电子式;  $I_{\Delta m}$ :3kA;

使用类别:A;

极数:4P(无代号表示 3 个保护极, N 极常通; B 表示 3 个保护极, N 极可开闭);

不适用于隔离用;

配用的辅助触头:2NO2NC;  $U_{imp}$ :4kV;  $U_i$ :380V;  $I_{th}$ :2A;

AC-15:380V/0.4A; DC-13:220V/0.15A;

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2002010307017339

纸 号：

型号的解释：

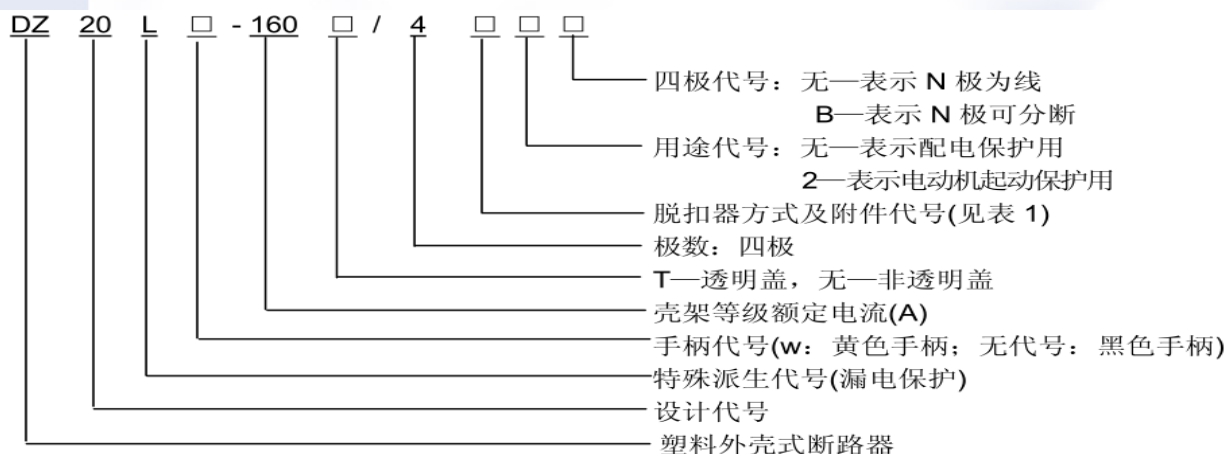



表 1：

附件名称		无附件	报警触头	分励脱扣器	2 组辅助触头	欠压脱扣器
脱扣器方式	复式脱扣器	300	308	310	320	330

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>