



产品认证证书

证书编号：CQC2018010304086739

申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2sF-115, CJX2sF-150, CJX2sF-115N, CJX2sF-150N; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月29日 有效期至：2025年01月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2018010304086739

纸 号:

CJX2sF-115, CJX2sF-150, CJX2sF-115N, CJX2sF-150N

Ui:1000V;Uimp:8kV;lth: 200A;

Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

CJX2sF-115, CJX2sF-115N:

Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

Ie: 115A/115A/86A;

CJX2sF-150, CJX2sF-150N:

Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

Ie: 150A/150A/108A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V,

415V, 440V/50Hz; AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V,

380V/400V, 415V, 440V/50/60Hz;DC24V, 48V, 110V, 220V;

AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz;

使用类别:AC-3, AC-4;极数:3P;

配用的辅助触头:产品本体不带辅助触头,可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组
(2008010305285124)

Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2018010304086739

纸 号：

型号解释：

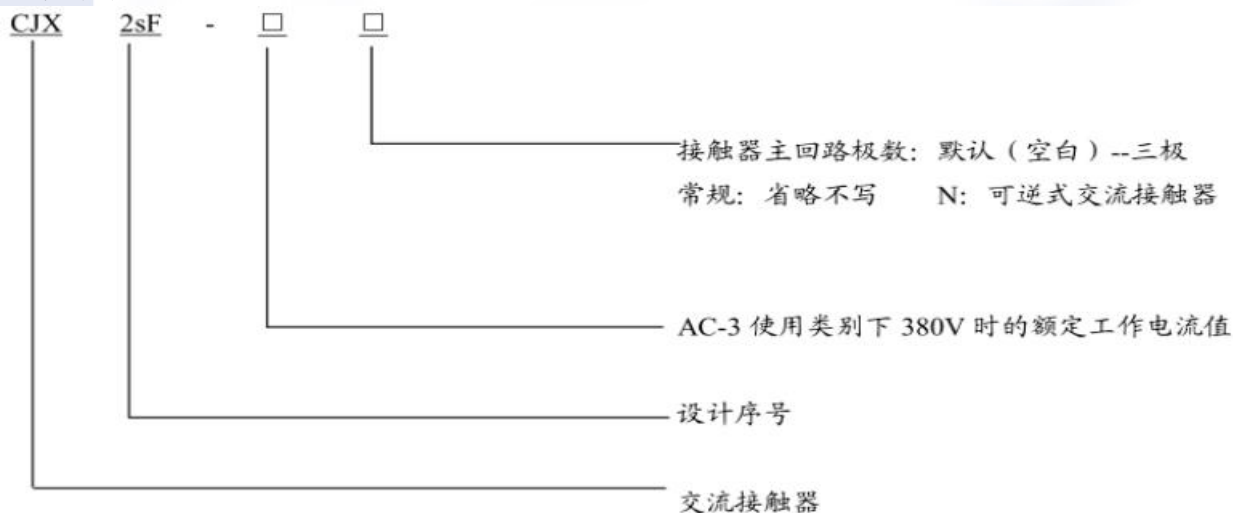

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>