



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2013010307662622

纸 号:

型号: CDB9Z;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定工作电压(U_e): DC125V, DC250V(1P外形); DC250V, DC500V(2P外形);
DC1000V(4P外形);

额定电流(I_n): 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A,
63A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

额定运行短路分断能力(I_{cs}): 7.5kA(DC125V(1P外形), DC250V(1P外形),
DC250V(2P外形), DC500V(2P外形)); 6kA(DC1000V(4P外形));

额定极限短路分断能力(I_{cu}): 10kA(DC125V(1P外形), DC250V(1P外形),
DC250V(2P外形), DC500V(2P外形)); 6kA(DC1000V(4P外形));

使用类别: A;

直流接线方式:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>




产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：CQC2013010307662622

纸 号：

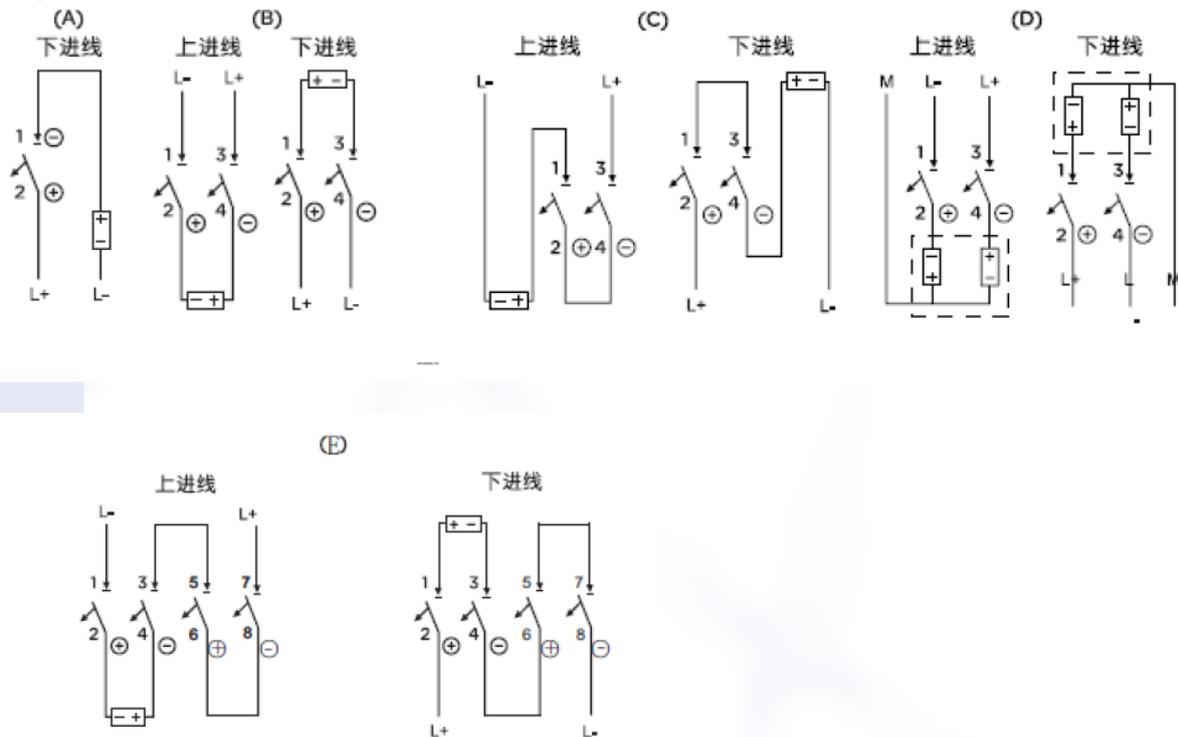

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>




产品认证证书

附录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2013010307662622

纸号：

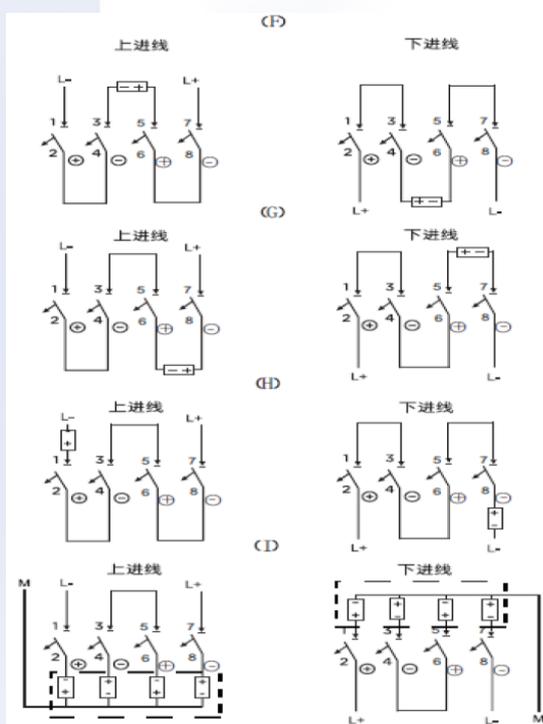

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>