



# 产品认证证书

证书编号：CQC2014010304689956

## 申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC9i-500,CDC9i-500N；详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月24日 有效期至：2025年03月05日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010304689956

纸 号:

CDC9i-500, CDC9i-500N

Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:630A;

Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

Ie:500A(AC220/230V, AC380/400V),

353A(AC660/690V);

Us:AC36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 220V/230V, 240V, 380V, 380V/400V, 415V, 440V/50/60Hz;

DC48V, 110V, 220V, AC/DC48-132V, 50/60Hz;AC/DC100-250V, 50/60Hz;

使用类别:AC-3, AC-4; 极数:3P;

配用的辅助触头:可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组(2008010305285124)

Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

型号解释:

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>




# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010304689956

纸 号:

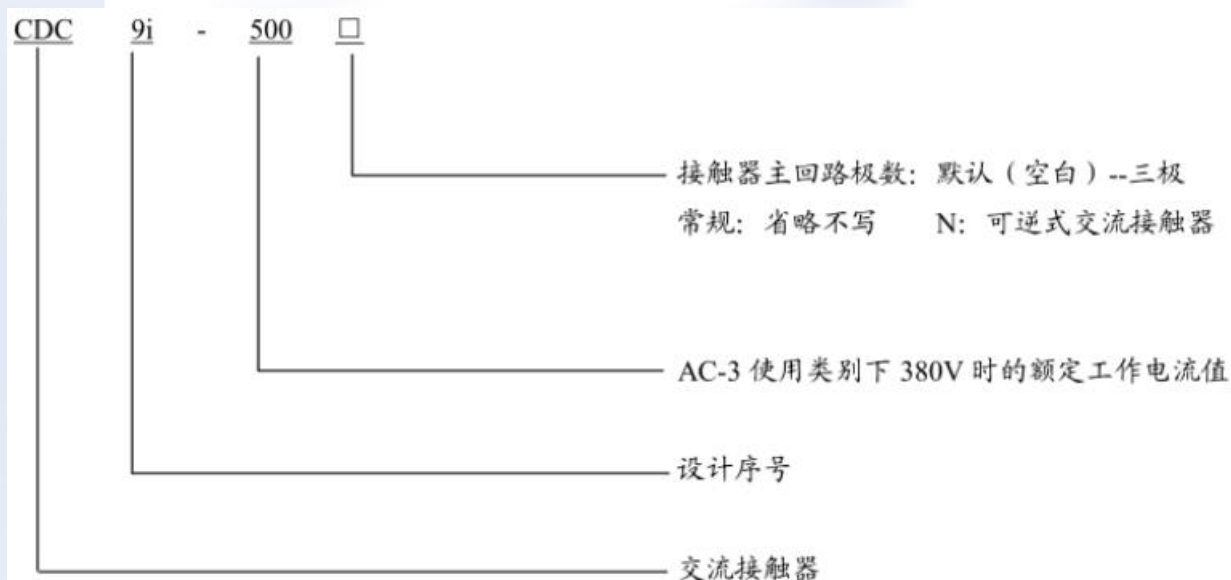

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>