



产品认证证书

证书编号：CQC2012010307548877

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器
CDW9-4000H1, CDW9-4000H2; 详见参数附件

产品标准和技术要求


GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 10 日 有效期至：2022 年 06 月 12 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2012010307548877

纸 号:

CDW9-4000H1, CDW9-4000H2;

Ui: 1000V;

Ue): AC400/415V, AC690V;

In: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A (CDW9-4000H1), 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A (CDW9-4000H2);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics/Icu:

CDW9-4000H1: 65/65kA;

CDW9-4000H2: 100/100kA (AC400V/415V), 75/75kA (AC690V);

Icw:

CDW9-4000H1: 65kA/1s;

CDW9-4000H2: 85kA/1s (AC400V/415V), 75kA/1s (AC690V);

使用类别: B; 3P, 4P;

配用的辅助触头: 4NO+4NC; Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC400V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页


证书编号：CQC2012010307548877

纸 号：

欠压脱扣器：MN；Us：AC220/230V，AC380/400V；

分励脱扣器：MX；Us：AC220/230V，AC380/400V，DC220V，DC110V

型号的解释：

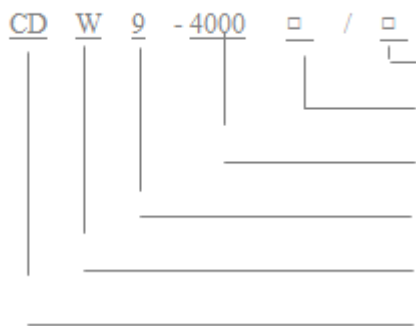

4 代表四极，三极不加
 短路分断能力的代码：H1、H2
 断路器壳架等级额定电流
 设计代号
 万能式断路器
 企业代号

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>