

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107282390

发证日期：2021年01月14日

有效期至：2024年12月06日

委托人名称 及注册地址	芜湖施耐德配电电器制造有限公司 安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 CDW3v-2000H, CDW3v-2000H/4; 详情见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人：主任：

陆怡 陆怡

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107282390

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW3v-2000H,CDW3v-2000H/4;  
Uimp:12kV;  
Ui: 1000V;  
Ue: AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,  
AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V;  
In: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics=Icu: 80kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),  
55kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);  
Icw: 65kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),  
55kA/1s(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率:50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V,  
DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz,AC380/400V 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO4NC):

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A,AC230V/1.5A;



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107282390


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A.

型号的解释:

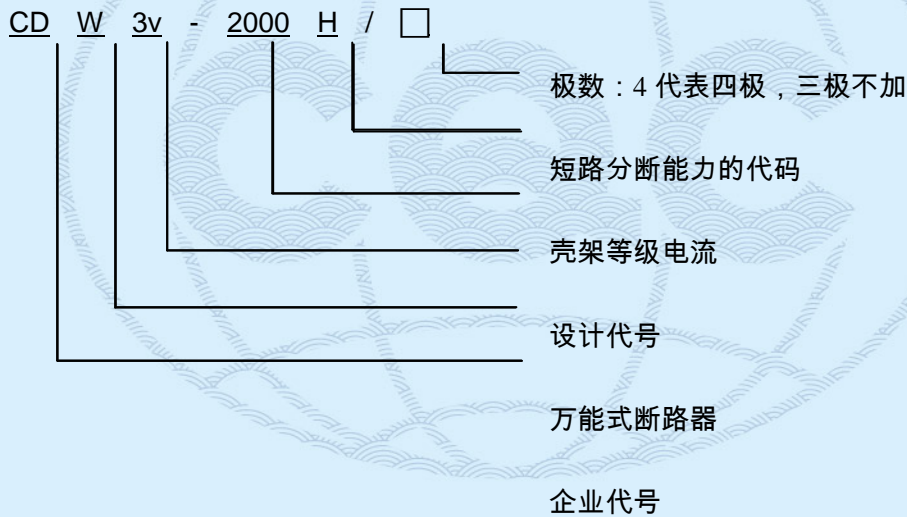

# 附件



## 中国质量认证中心