

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107282318

发证日期: 2021年01月13日

有效期至: 2024年11月14日

委托人名称及注册地址 芜湖施耐德配电电器制造有限公司
安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区

制造商名称及注册地址 德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及生产地址 德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
CDW3v-4000N, CDW3v-4000N/4; 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

朱峰 陆杨

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107282318

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW3v-4000N,CDW3v-4000N/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,

AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V;

额定电流(In): 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力 Ics: 85kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

额定极限短路分断能力 Icu: 100kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

额定短时耐受电流 Icw: 85kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

65kA/1s(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

使用类别:B;

极数:3P,4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX:

AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz,AC380/400V 50/60Hz;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107282318

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

配用的辅助触头(4NO4NC):


Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/1A;

AC-12: Ue/Ie: 250V/6A;

DC-12: Ue/Ie: 250V/0.3A;

型号解释：

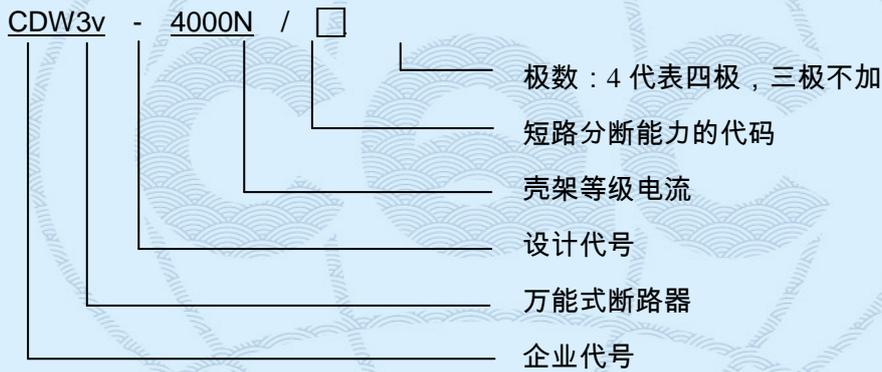

附件



中国质量认证中心