

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307720518

发证日期: 2021年02月05日

有效期至: 2031年02月05日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
DZ47-125; DZ47v-125 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆怡 陆怡

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307720518

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ47-125, DZ47v-125

U_{imp} :4kV; U_i :500V;

U_e :AC230V(1P,2P), AC400V(2P,3P,4P), DC80V(1P 外形), DC125V(2P 外形);

I_n :63A, 80A, 100A, 125A;


过电流脱扣器类型:热磁式;

I_{cs} :7.5kA; I_{cu} :10kA;

使用类别:A 类;脱扣级别:20;

极数:1P,2P,3P,4P;适用于隔离.

直流接线方式如下:

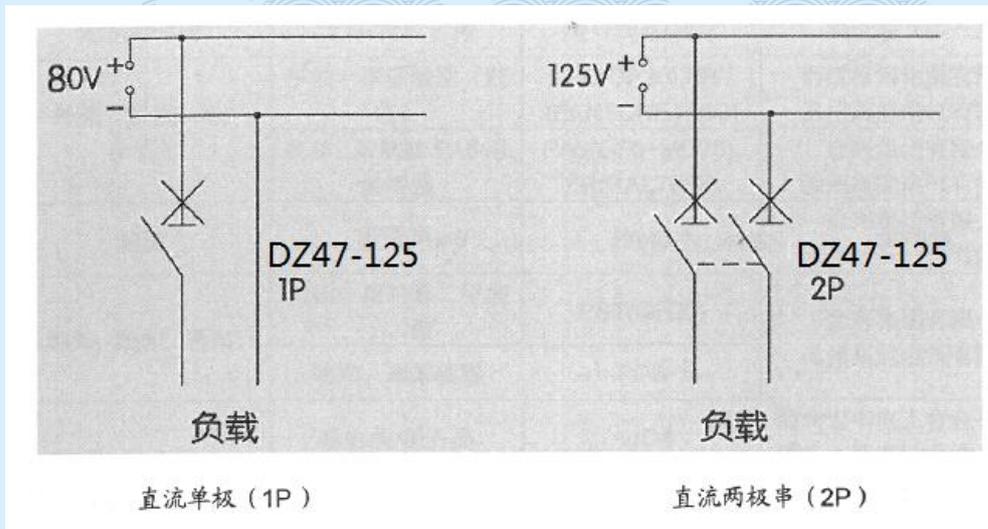

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307720518

第 2 页 共 2 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

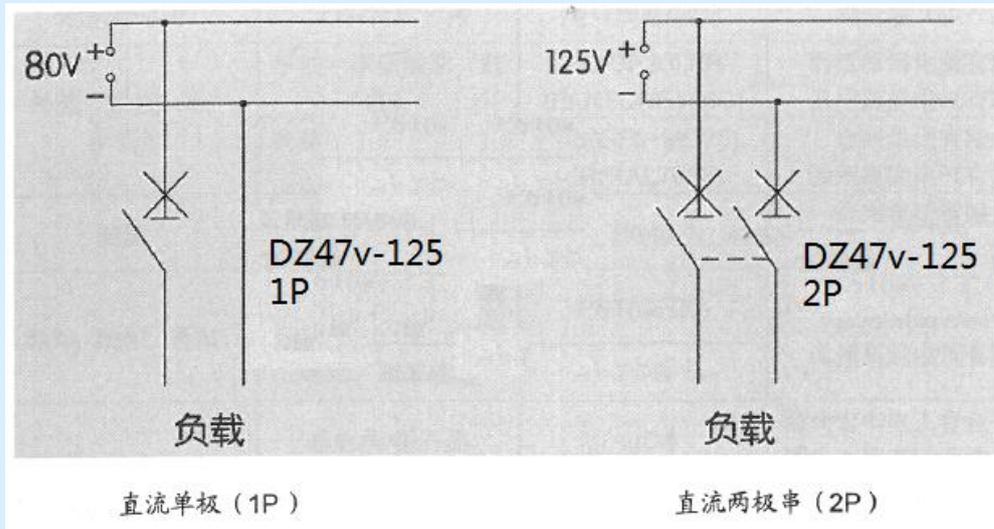

型号的解释:

DZ □ - 125

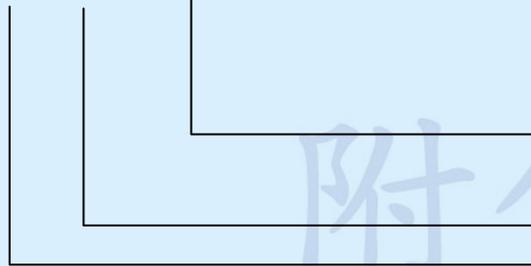

壳架等级电流

设计序号:47,47v

塑料外壳式断路器



中国质量认证中心