

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307717868

发证日期: 2021年02月05日

有效期至: 2031年02月05日

委托人名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 DZ47LE-125,DZ47LE-125G; DZ47vLE-125,DZ47vLE-125G;技术参数具体见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆怡 陆怡

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307717868

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ47LE-125,DZ47LE-125G, DZ47vLE-125,DZ47vLE-125G

Ui:500V;Uimp:4kV;

Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);

In:63A,80A,100A,125A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Icu:10kA;Ics:7.5kA;

I Δ n:30mA,50mA,75mA,100mA,300mA;

漏电脱扣器的类型:电子式;

额定剩余动作类型:AC 型;

I Δ m:2.5kA;


脱扣级别:20;使用类别:A 类;

DZ47LE-125,DZ47vLE-125:极数:1P+N(1 个保护极,N 极常通),2P,3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P;

DZ47LE-125G,DZ47vLE-125G:极数:1P+N(1 个保护极,N 极常通),2P;

适用于隔离(1P+N,3P+N 除外)

型号的解释:

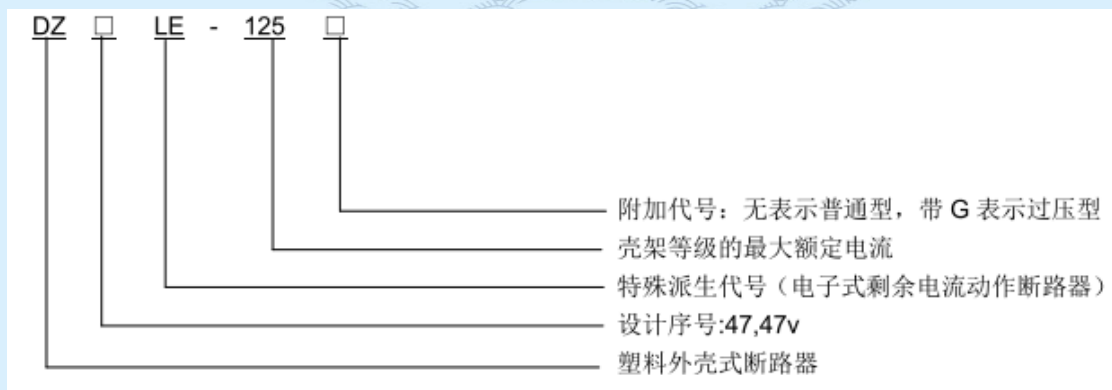

中国质量认证中心