



产品认证证书

证书编号：CQC2016010304847318

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

切换电容接触器
CDC19s-32、CDC19s-43、CDC19v-32、CDC19v-43；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年12月21日 有效期至：2025年12月21日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2016010304847318

纸 号:

型号: CDC19s-32、CDC19s-43、CDC19v-32、CDC19v-43;

额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV;

额定绝缘电压 (Ui): 690V;

约定发热电流 (Ith): 32A (CDC19s-32、CDC19v-32)、43A (CDC19s-43、CDC19v-43);

额定工作电压 (Ue): AC220/230V、AC380/400V、AC660/690V;

额定工作电流 (Ie): 29A (CDC19s-32、CDC19v-32)、36A (CDC19s-43、CDC19v-43);

使用类别: AC-6b;

额定控制电源电压和频率 (Us): AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V,

380V/400V, 415V, 440V (50Hz、50/60Hz);

额定功率 (Qe): CDC19s-32、CDC19v-32: AC220V/230V: 10kVar; AC380V/400V: 20kVar;

AC660V/ 690V: 36kVar; CDC19s-43、CDC19v-43: AC220V/230V: 15kVar; AC380V/400V:

25kVar; AC660V/ 690V: 43kVar;

极数: 3P; 防护等级: IP20;

配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1NO 或 1NC (本体)、1NO 或 1NC (切换触头);

约定发热电流 (Ith): 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2016010304847318

纸 号：

型号的解释：

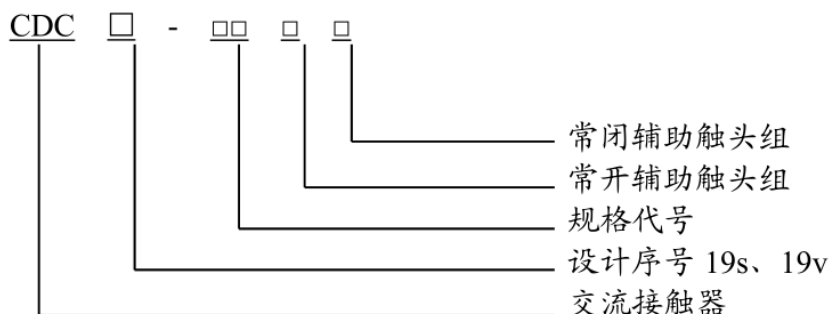

注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：20、11、02

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>