



产品认证证书

证书编号：CQC2019010304262962

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

切换电容接触器
CDC19s-150、CDC19s-170、CDC19v-150、CDC19v-170；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 12 月 22 日 有效期至：2024 年 09 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 07 月 10 日

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010304262962

纸 号:

型号: CDC19s-150、CDC19s-170、CDC19v-150、CDC19v-170;

额定冲击耐受电压 (U_{imp}): 6kV;

额定绝缘电压 (U_i): 690V;

约定发热电流 (I_{th}): 200A;

额定工作电压 (U_e): AC380/400V、AC220/230V;

额定工作电流 (I_e): 115A、130A;

使用类别: AC-6b;

额定控制电源电压和频率 (U_s): AC110V、AC127V、AC220V、AC380V (50Hz);

额定功率 (Q_e): CDC19s-150、CDC19v-150: AC220V/230V: 46kVar; AC380V/400V: 80kVar;

CDC19s-170、CDC19v-170: AC220V/230V: 52kVar; AC380V/400V: 90kVar;

极数: 3P; 防护等级: 主电路 IP00, 控制电路辅助电路: IP20;

配用的辅助触头: 型号: FC4-11; 常开常闭的情况和数量: 1NO 或 1NC、3NO 和 2NC;

约定发热电流 (I_{th}): 10A;

AC-15: U_e/I_e : AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2019010304262962

纸 号：

型号的解释：

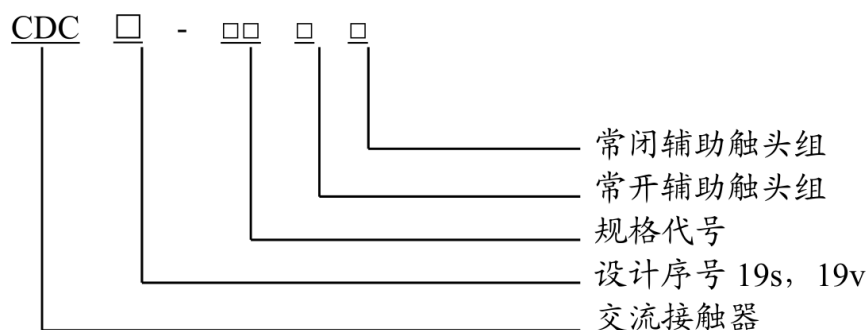

注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：10、01、32

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>