



产品认证证书

证书编号：CQC20012270931

申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器
CDC6H-80,CDC6H-80N,CDC6H-95,CDC6H-95N; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年10月28日 有效期至：2024年07月01日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012270931

纸 号:

CDC6H-80, CDC6H-80N, CDC6H-95, CDC6H-95N;

U_{imp} :6kV; U_i :690V; I_{th} :125A;

CDC6H-80, CDC6H-80N:

AC-3: U_e/I_e :AC220V/230V/80A, AC380/400V/80A, AC660/690V/49A;

AC-4: U_e/I_e :AC380V/400V/37A, AC660/690V/17.3A;

CDC6H-95, CDC6H-95N:

AC-3: U_e/I_e :AC220V/230V/95A, AC380/400V/95A, AC660/690V/49A;

AC-4: U_e/I_e :AC380V/400V/44A, AC660/690V/21.3A;

使用类别: AC-3, AC-4;

U_s : AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V;50Hz, 50/60Hz;

3P; IP20;

配用的辅助触头: (本体) I_{th} : 10A; 1N01NC;

AC-15: U_e/I_e :AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13: U_e/I_e :DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

证书编号：CQC20012270931

第 2 页 共 2 页

纸 号：

型号的解释：

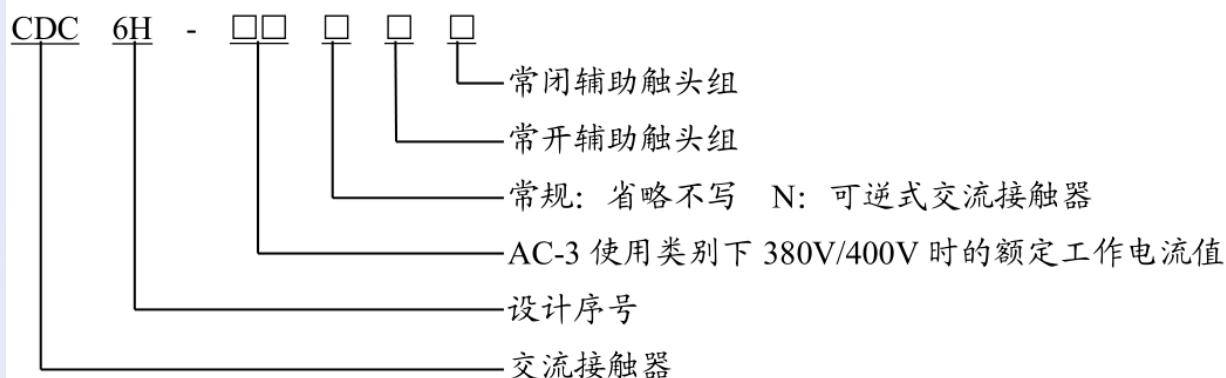

注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号： 11

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>