

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21012286069

发证日期: 2021年07月28日

有效期至: 2026年02月24日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 CDH8-250,CDH8-160,CDH8-125; 参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年02月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21012286069

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDH8-250, CDH8-160, CDH8-125

U_{imp} : 12kV;

U_i : 1000V;

I_{th} : 250A (CDH8-250), 160A (CDH8-160), 125A (CDH8-125);

U_e : AC400V, AC690V, DC250V, DC500V;

I_e : 32A, 63A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A (AC400V, DC250V);

32A, 63A, 100A, 125A, 160A, 200A (AC690V, DC500V);

I_{cw} : 10kA/1s (CDH8-250), 6kA/1s (CDH8-160), 4kA/1s (CDH8-125);

I_{cm} (峰值): 17kA (CDH8-250), 10kA (CDH8-160), 7kA (CDH8-125);

使用类别: AC-23B, DC-23B, DC-PV1;

极数: 2P, 3P (125A 及以下为 3P), 4P;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21012286069


第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

直流产品接线方式：

CDH8直流接线图

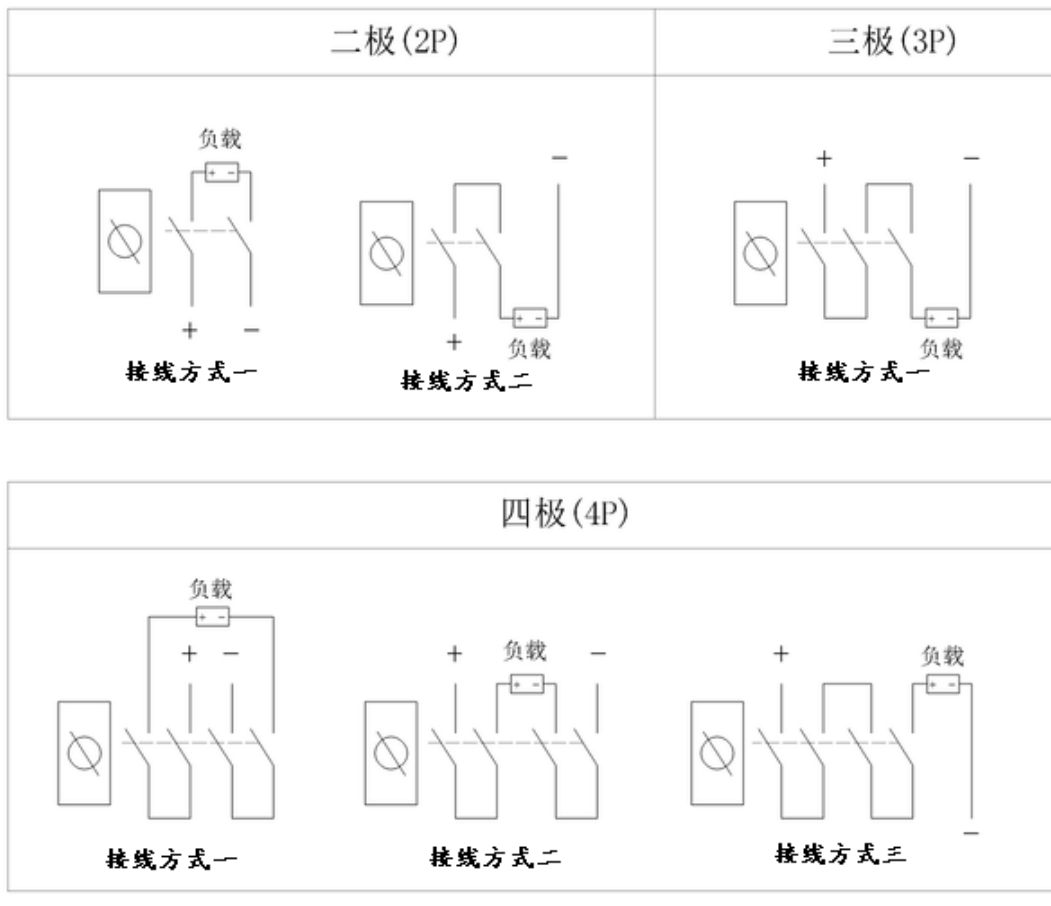

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21012286069

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

CD H 8 - □ / □□ □
I II III IV V VI

I: 企业代号

II: 隔离开关

III: 设计代号

IV: 约定发热电流:A

V: 极数, 第一位表示机构左侧的极数、第二位表示机构右侧的极数;

02:2 极 (二极均在机构右侧)

03:3 极 (三极均在机构右侧)

04:4 极 (四极均在机构右侧)

20:2 极 (二极均在机构左侧)

30:3 极 (二极均在机构左侧)

40:4 极 (二极均在机构左侧)

11:2 极 (机构左侧一极, 机构右侧一极)

12:3 极 (机构左侧一极, 机构右侧二极)

13:4 极 (机构左侧一极, 机构右侧三极)

21:3 极 (机构左侧二极, 机构右侧一极)

22:4 极 (机构左侧二极, 机构右侧二极)

31:4 极 (机构左侧三极, 机构右侧一极)

VI: “J”柜外操作, 柜内操作不注



中国质量认证中心