

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304711485

发证日期: 2021年07月09日

有效期至: 2031年07月09日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2s-40(N),CJX2s-50(N),CJX2s-65(N),CJX2sK-40(N),CJX2sK-50(N),CJX2sK-65(N),CJX2v-40(N),CJX2v-50(N),CJX2v-65(N),CJX2H-40(N),CJX2H-50(N),CJX2H-65(N),CJX2H-40(N)Z,CJX2H-50(N)Z,CJX2H-65(N)Z; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304711485

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2s-40(N),CJX2s-50(N),CJX2s-65(N),CJX2sK-40(N),CJX2sK-50(N),CJX2sK-65(N),
CJX2v-40(N),CJX2v-50(N),CJX2v-65(N),CJX2H-40(N),CJX2H-50(N),CJX2H-65(N),
CJX2H-40(N)Z,CJX2H-50(N)Z,CJX2H-65(N)Z:

Ui:690V;

Uimp:6kV;

CJX2s-40,CJX2sK-40,CJX2s-40N,CJX2sK-40N,CJX2v-40,CJX2v-40N,CJX2H-40,
CJX2H-40N, CJX2H-40Z,CJX2H-40NZ:

Ith:60A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380/400V/40A,AC660/690V/34A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/18.5A, AC660/690V/9A;

CJX2s-50,CJX2sK-50,CJX2s-50N,CJX2sK-50N,CJX2v-50,CJX2v-50N,CJX2H-50,
CJX2H-50N, CJX2H-50Z,CJX2H-50NZ:

Ith:80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380/400V/50A,AC660/690V/39A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/24A, AC660/690V/12A;

CJX2s-65,CJX2sK-65,CJX2s-65N,CJX2sK-65N,CJX2v-65,CJX2v-65N,CJX2H-65,
CJX2H-65N, CJX2H-65Z,CJX2H-65NZ:

Ith:80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380/400V/65A,AC660/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/28A, AC660/690V/14A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V, 240V,380V/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V, 110V~250V ;

外壳防护等级: IP20 (接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304711485

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

型号解释：



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304711485

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

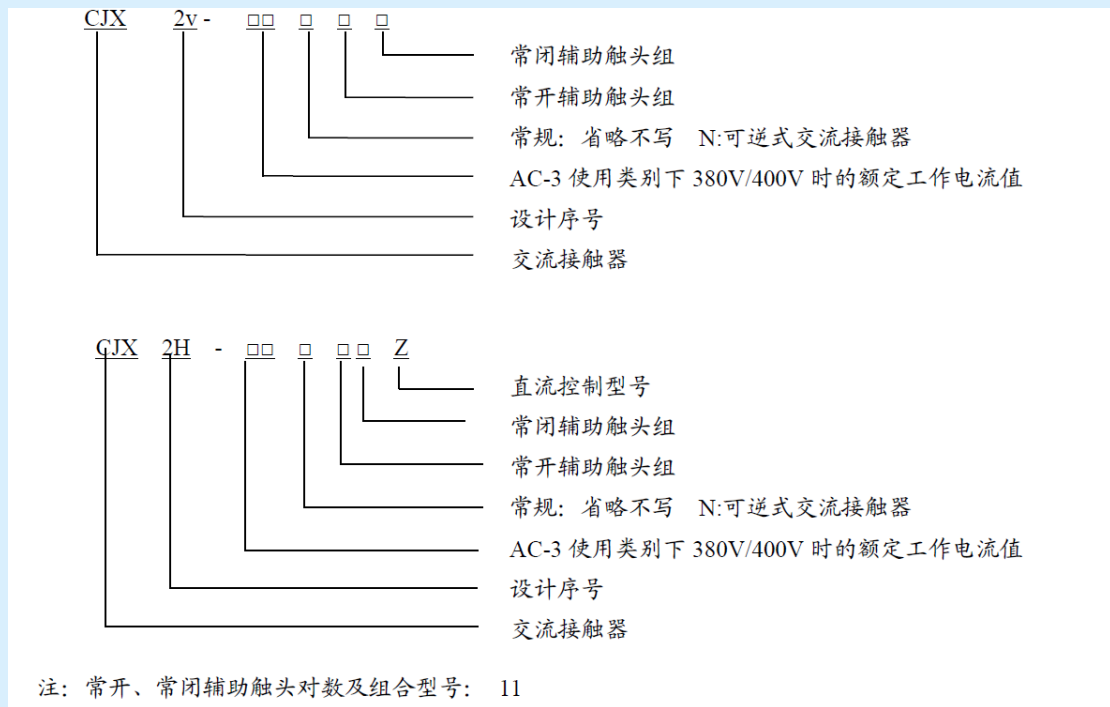

中国质量认证中心