



产品认证证书

证书编号: CQC21123305828

发证日期: 2021年08月23日

有效期至: 2031年07月20日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 低压电源系统的电涌保护器
DZ47vY-III/1P+N-320、CDYN-III/1P+N-320、CDYU-III/1P+N-320、HDYEs-III/1P+N-320;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 18802.11-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年07月20日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305828


第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

III类试验 (T3):

| 型号 | 保护模式 | U_{oc} (kV) | U_c (V) | U_p (kV) | 组合方式 |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|------------|------|
| DZ47vY-III/1P+N-320 | L-PE/N-PE | 10 | 320 | 1.2 | 1P+N |
| CDYN-III/1P+N-320 | L-PE/N-PE | 10 | 320 | 1.2 | 1P+N |
| CDYU-III/1P+N-320 | L-PE/N-PE | 10 | 320 | 1.2 | 1P+N |
| HDYEs-III/1P+N-320 | L-PE/N-PE | 10 | 320 | 1.2 | 1P+N |

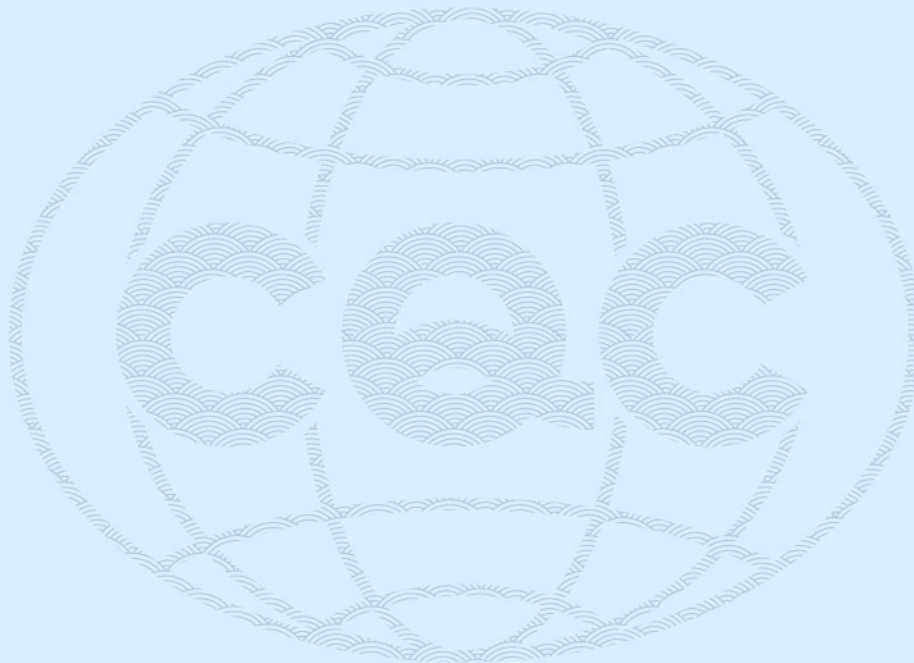

中国质量认证中心