

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307931064

发证日期: 2021年08月23日

有效期至: 2030年12月23日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式直流断路器
CDM6Z-250S、CDM6Z-250F、CDM6Z-250N、CDM6Z-250H、CDM6Z-250R、
CDM6ZB-250H、CDM6ZB-250R;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307931064

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM6Z-250S、CDM6Z-250F、CDM6Z-250N、CDM6Z-250H、CDM6Z-250R、CDM6ZB-250H、
CDM6ZB-250R;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

CDM6Z-250S、CDM6Z-250F、CDM6Z-250N、CDM6Z-250H、CDM6Z-250R:

Ue: DC250V、DC500V(3P 外形(见图1)), DC500V(3P 外形(见图2)), DC750V、DC1000V(4P
外形);

In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

S 型: Icu=Ics: 15kA (DC250V/3P 外形(见图1));

S 型: Icu=Ics: 10kA (DC500V/3P 外形(见图1), DC750V、DC1000V/4P 外形);

F 型: Icu=Ics: 25kA (DC250V/3P 外形(见图1), DC500V/3P 外形(见图2));

F 型: Icu=Ics: 20kA (DC750V、DC1000V/4P 外形);

N 型: Icu=Ics: 35kA (DC250V/3P 外形(见图1), DC500V/3P 外形(见图2));

H 型: Icu=Ics: 50kA (DC250V/3P 外形(见图1), DC500V/3P 外形(见图2));

R 型: Icu=Ics: 65kA (DC250V/3P 外形(见图1));

CDM6ZB-250H、CDM6ZB-250R:

Ue: DC125V、DC250V(3P 外形(见图4));

In: 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A;

H 型: Icu=Ics: 50kA (DC125V/3P 外形(见图4), DC250V/3P 外形(见图4));

R 型: Icu=Ics: 65kA (DC125V/3P 外形(见图4), DC250V/3P 外形(见图4));

过电流脱扣器类型: 热磁式; Icw: 5kA/0.1s (仅 CDM6ZB);

选择性类别: A 类 (CDM6Z), B 类 (CDM6ZB);

接线方式: 见本报告第 6 页接线图 1、2、3、4; 产品适用于隔离;

配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC

Ui: AC400V; Uimp: 4kV; Ith: 3A;

AC-15: Ue/ Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/ Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 Us: AC400V、AC230V/DC220V、AC/DC110V、DC24V;



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307931064

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

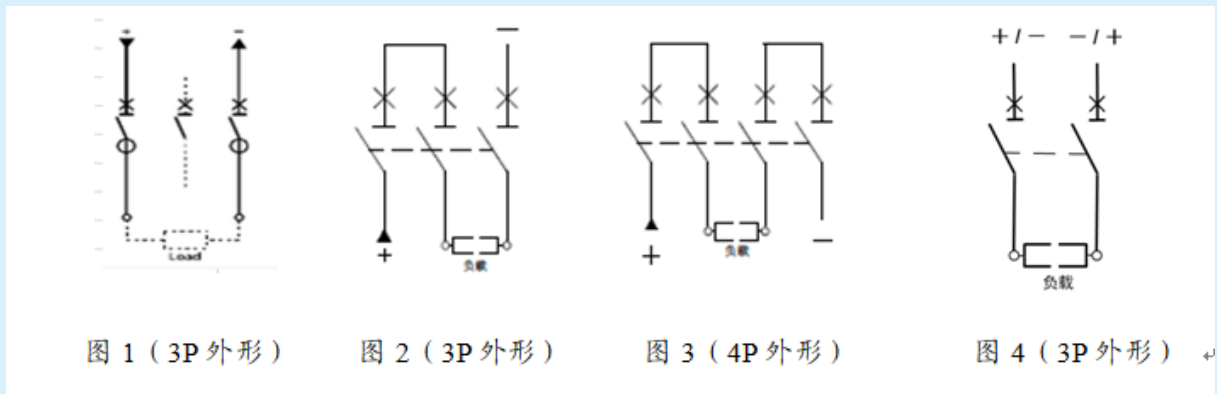

中国质量认证中心