

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304022820

发证日期：2021年09月24日

有效期至：2031年09月24日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJ40-63,CJ40-80,CJ40-100,CJ40-125;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304022820

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJ40-63,CJ40-80,CJ40-100,CJ40-125

Ui:690V;

Uimp:8kV;

CJ40-63:

Ith:80A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/AC380V/AC660V/80A;

AC-2/AC-3/AC-4: Ue/Ie: AC220V/AC380V/AC660V/63A;

CJ40-80:

Ith:80A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/80A;

AC-2/AC-3/AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/80A,AC660V/63A;

CJ40-100:

Ith:125A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/125A;

AC-2/AC-3/AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/100A,AC660V/80A;

CJ40-125:

Ith:125A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/125A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304022820

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-2/AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/125A,AC660V/80A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/125A,AC380V/110A,AC660V/80A;

Us:AC36V,110V,127V,220V,380V,50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头:

4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,2NO2NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:AC36V/8.5A,AC127V/2.4A,AC220V/1.4A,AC380V/0.82A;

DC-13: Ue/Ie:DC48V/1.3A,DC110V/0.6A,DC220V/0.27A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2002010304022820

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

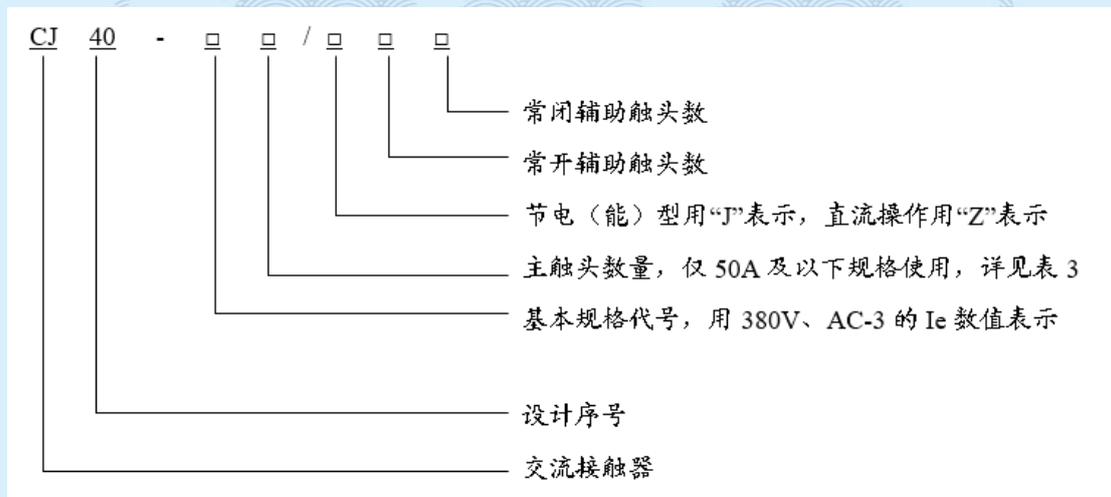

中国质量认证中心