

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304022821

发证日期: 2021年09月24日

有效期至: 2031年09月24日

委托企业名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ40-160,CJ40-200,CJ40-250;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304022821

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJ40-160,CJ40-200,CJ40-250

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:250A;

CJ40-160:

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/250A;

AC-2/AC-3/AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/160A,AC660V/125A;

CJ40-200:

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/250A;

AC-2/AC-3/AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/200A,AC660V/125A;

CJ40-250

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/250A;

AC-2/AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/250A,AC660V/125A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/250A,AC380V/225A,AC660V/125A;

Us:AC36V,110V,127V,220V,380V,50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头:

4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,2NO2NC;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304022821

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页


纸号:

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:AC36V/8.5A,AC127V/2.4A,AC220V/1.4A,AC380V/0.82A;

DC-13: Ue/Ie:DC48V/1.3A,DC110V/0.6A,DC220V/0.27A;

型号解释:

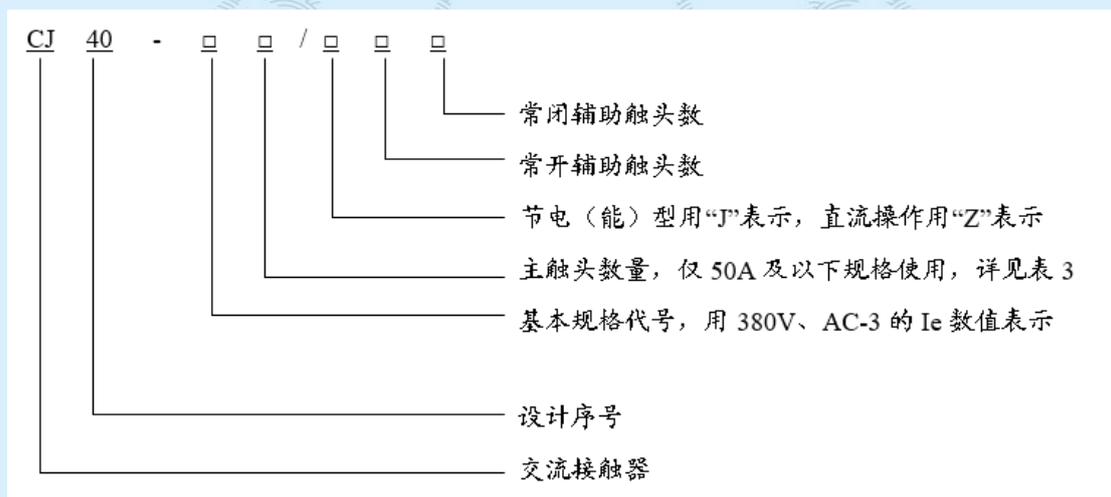

中国质量认证中心