

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304711487

发证日期: 2021年10月19日

有效期至: 2024年07月18日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2s-06, CJX2sK-06, CJX2v-06, CJX2H-06; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304711487

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

上报参数:

CJX2s-06, CJX2sK-06, CJX2v-06, CJX2H-06;

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ith: 16A;

AC-3: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

AC-4: AC380V/400V/2.6A, AC660V/690V/1A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V 50Hz,50/60Hz;
3P;

IP20(接线端子除外);

配用的辅助触头(本体):


Ith:10A;

1NO,1NC;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

型号的解释:

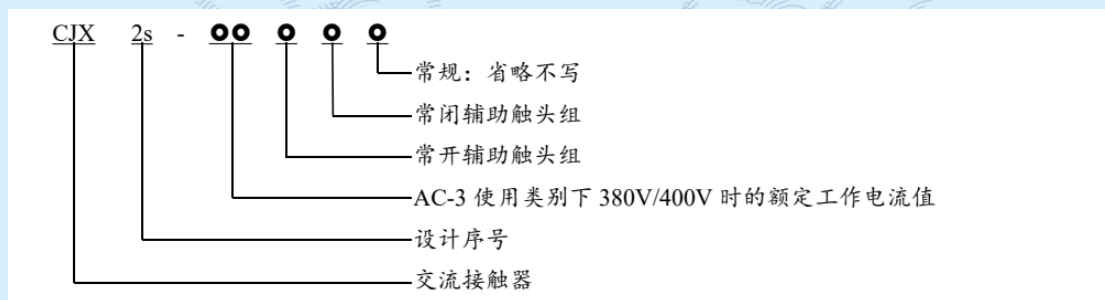

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304711487

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

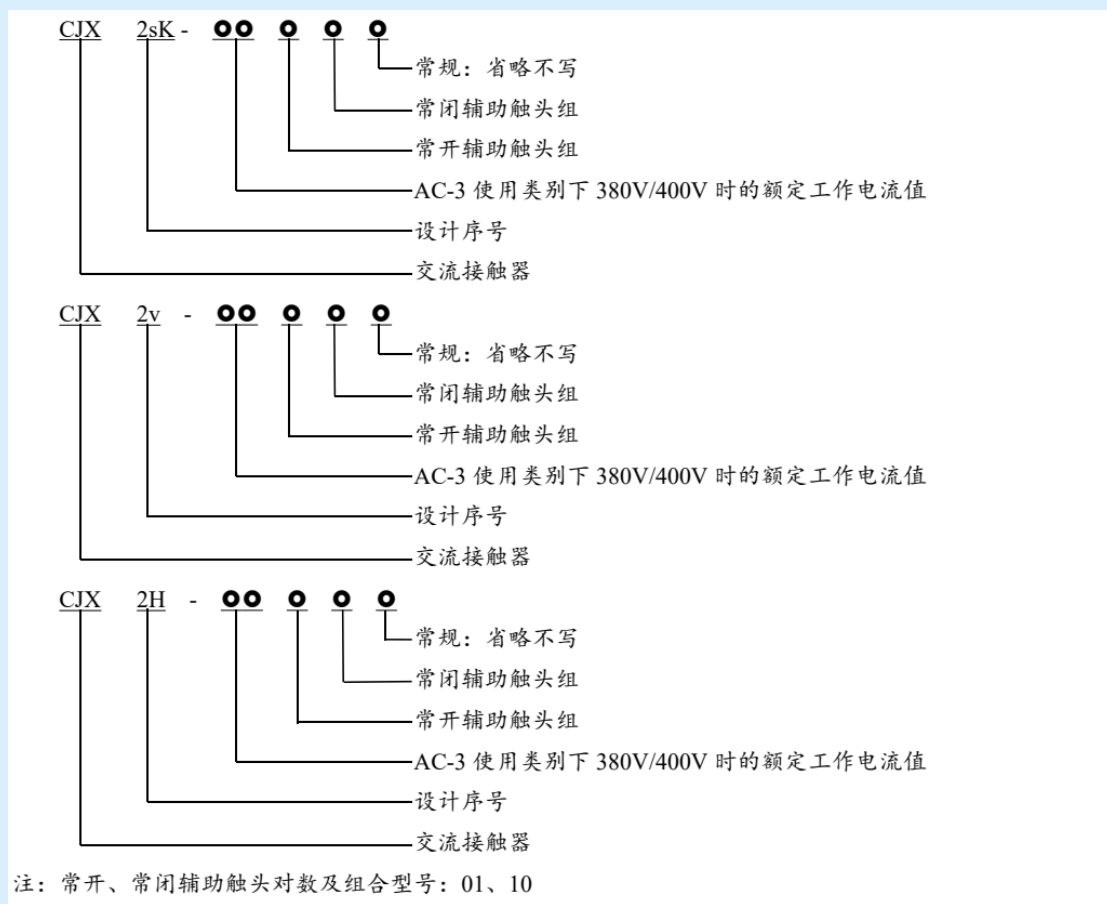

中国质量认证中心