

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012241743

发证日期: 2021年04月08日

有效期至: 2024年12月26日

委托人名称 德力西(芜湖)网络科技有限公司
及注册地址 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
CDW6i-2500H, CDW6i-2500H/4, CDWU-2500H, CDWU-2500H/4;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012241743

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW6i-2500H,CDW6i-2500H/4,CDWU-2500H,CDWU-2500H/4;型号解释详见附件;

额定绝缘电压(U_i):1000V;

额定冲击耐受电压(U_{imp}):12kV;

额定工作电压(U_e): AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,

AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V;

额定电流(I_n): 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;

过电流脱扣器类型:电子式;

I_{cs} : 85kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

70kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

I_{cu} : 100kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

70kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

I_{cw} : 85kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),

70kA/1s(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

使用类别:B;

极数:3P,4P;

额定频率: 50/60Hz;

适用于隔离;

配用的辅助触头(4NO4NC):

I_{th} : 6A;

AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.9A,AC230V/1.5A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz,AC380/400V 50/60Hz;

附件



中国质量认证中心

产品认证证书



II型自愿认证

证书编号: CQC20012241743

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

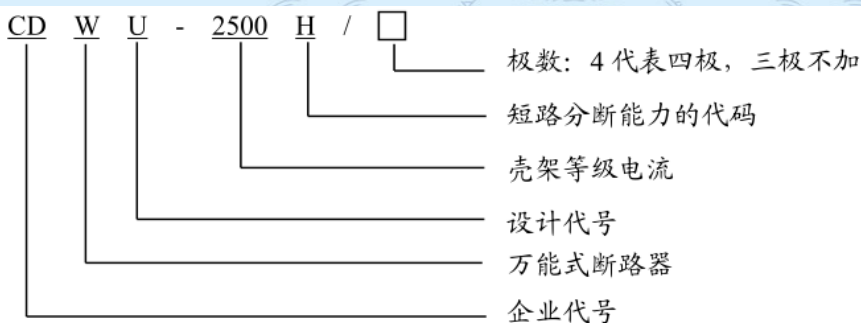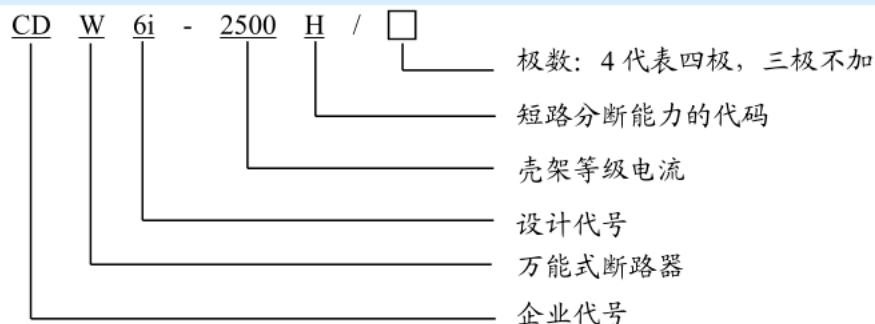

附件



中国质量认证中心