

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307203373

发证日期: 2021年04月08日

有效期至: 2024年01月30日

委托人名称 及注册地址	德力西(芜湖)网络科技有限公司 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 CDW6i-6300N, CDWU-6300N;详情见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307203373

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: CDW6i-6300N, CDWU-6300N;型号解释详见附件;  
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;  
额定绝缘电压(Ui):1000V;  
额定工作电压(Ue): AC400V/415V,AC600V/690V;  
额定电流(In): 4000A,5000A,6300A;  
过电流脱扣器类型:电子式;  
额定运行短路分断能力 Ics:100kA(AC400V/415V),75kA(AC660V/690V);  
额定极限短路分断能力 Icu: 120kA(AC400V/415V),85kA(AC660V/690V);  
额定短时耐受电流 Icw: 85kA/1s(AC400V/415V),75kA/1s(AC660V/690V);  
使用类别:B;  
极数:3P(4000A,5000A,6300A), 4P(4000A,5000A);  
适用于隔离;  
额定频率: 50/60Hz ;  
配用的辅助触头(4NO+4NC):  
Ith: 6A;

# 附件



## 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307203373

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A, Ue/Ie: AC400V/0.9A;


DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, Ue/Ie: DC220V/0.27A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN:Us: AC220/230V,AC380/400V;

分励脱扣器 MX:Us: DC110V,DC220V, AC220/230V,AC380/400V.

型号的解释:

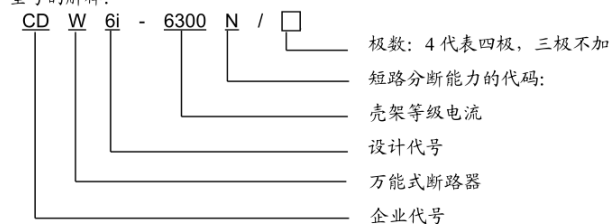

# 附件



## 中国质量认证中心

# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307203373

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

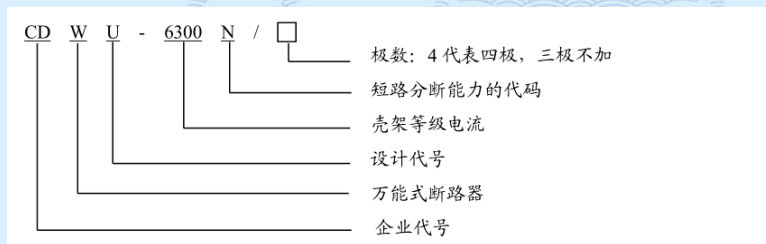

# 附件



## 中国质量认证中心