

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012269265

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2032年03月17日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
CDM3v-63C、CDM3S-63C; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年10月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC20012269265

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3v-63C、CDM3S-63C; U_e :AC400V/415V ; U_{imp} : 8kV ; U_i : 800V ; I_n :10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I_{cu} : 25kA; I_{cs} : 15kA; 过电流脱扣器类型:热磁式,单磁式; 派生功能: 预付费功能(含分励) 选择性类别:A 类;极数: 3P、4P(A: 3个保护极, N极不可开闭、B: 3个保护极, N极可开闭)配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; I_{th} :3A; AC-15: U_e : AC400V/ I_e :1.5A, DC-13: U_e : DC220V/ I_e :0.15A;符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号:CD2-63/100/125(小); U_s :DC24V、DC/AC110V、DC220V/AC230V、AC400V;欠压脱扣器: 型号: MN-63/100/125(小); U_s :AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

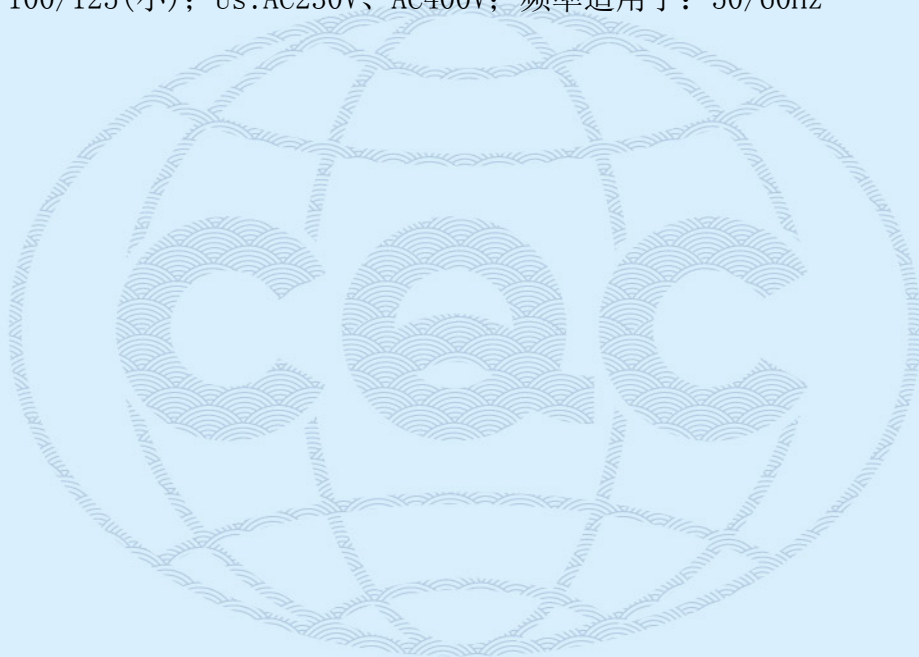

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012269265

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CDM3v 63 □ / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 产品系列号: CDM3v、CDM3S
- (2) 壳架电流
- (3) 分断能力级别: C
- (4) 极数: 3-3P; 4-4P
- (5) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁式脱扣
- (6) 产品附件: 见表 1
- (7) 派生功能: 无代号-无派生功能; F-预付费功能(含分励)
- (8) 保护类型: 无代号-10 In 配电保护; 2-12In 电动机起动保护; 8-8In 配电保护
- (9) N 极形式: A-4PA(3 个保护极, N 极不可开闭); B-4PB(3 个保护极, N 极可开闭)
- (10) 额定电流: CDM3v 系列产品: 10A; 16A; 20A; 25A; 32A; 40A; 50A; 63A; CDM3S 系列产品: 无

注: 序 8 保护类型: 所有短路电流脱扣器的整定电流不足 400A 时按 400A 整定。

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	分励+双辅	80
欠压+报警	38	欠压+双辅	90
分励+辅助	40		



中国质量认证中心