

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC20012241577

发证日期: 2021年12月28日

有效期至: 2031年08月19日

**委托人名称** 德力西(芜湖)网络科技有限公司  
**及注册地址** 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 德力西电气(芜湖)有限公司  
**及生产地址** 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

**产品名称和系列、规格、型号** 万能式断路器  
CDW6i-4000H,CDW6i-4000H/4,CDWU-4000H,CDWU-4000H/4;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC20012241577

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW6i-4000H, CDW6i-4000H/4, CDWU-4000H, CDWU-4000H/4

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220/230/240V, AC380/400/415V, AC440/480/500/525/550V,  
AC660/690V;

In: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 100kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V),

75kA(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);

Icu: 100kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V),

75kA(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);

Icw: 85kA/1s(AC220/230/240V, AC380/400/415V),

75kA/1s(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO+4NC):

Ith: 6A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/6A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/1A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

分励脱扣器 MX: Us: DC110V, DC220V, AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V  
50/60Hz



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号：CQC20012241577

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

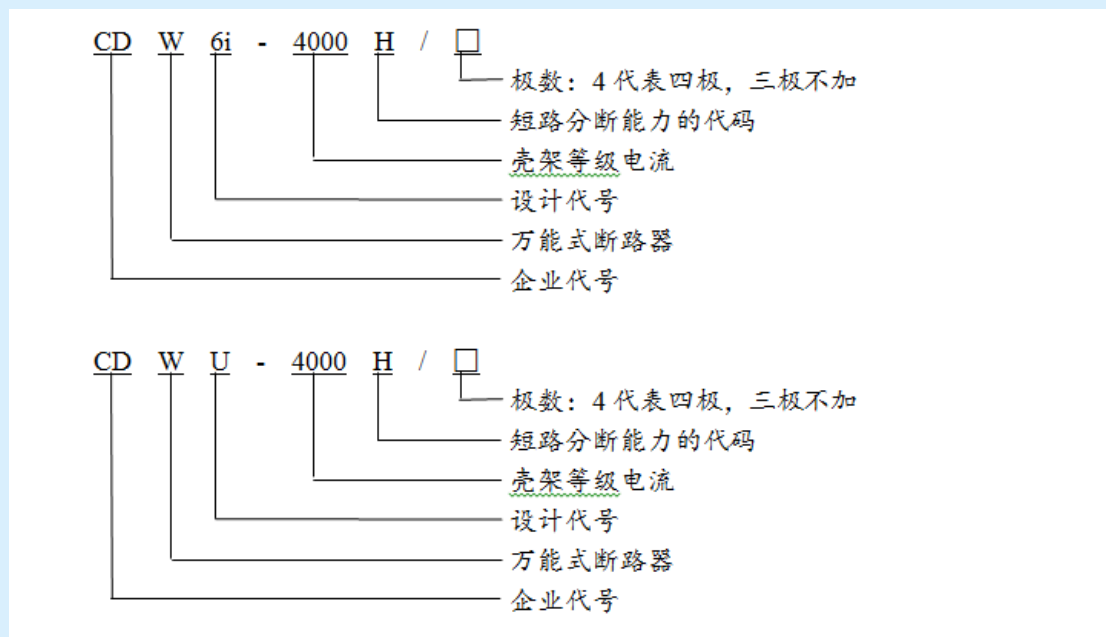

中国质量认证中心