

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307017339

发证日期: 2021年12月13日

有效期至: 2031年12月13日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 漏电断路器
DZ20L-160/□□□□、DZ20Lw-160/□□□□、DZ20L-160T/□□□□; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307017339

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ20L-160/□□□□、DZ20Lw-160/□□□□、DZ20L-160T/□□□□;

Uimp:6kV;

Ui:690V;

Ue:AC380V;

In:50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics=Icu:12kA; IΔn:30mA(仅非延时型)/50mA/

75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/AC 型任意组合三档可调或任意一档固定;

漏电脱扣器类型: 电子式;

IΔm:3kA;

选择性类别:A;

4P(无代号表示 3 个保护极, N 极常通; B 表示 3 个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离用;

配用的辅助触头:2NO2NC; Uimp:4kV; Ui:380V; Ith:2A; AC-15:380V/0.4A;

DC-13:220V/0.15A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307017339

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

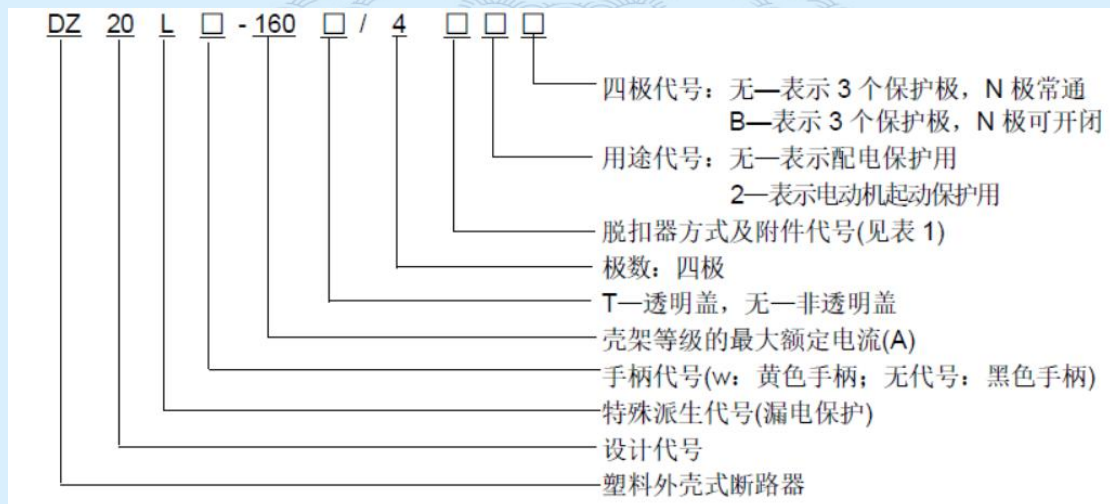


表 1:

附件名称	无附件	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器 +辅助触头	二组辅助触头
代号 热磁脱扣器	300	310	320	330	340	360



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307017339

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

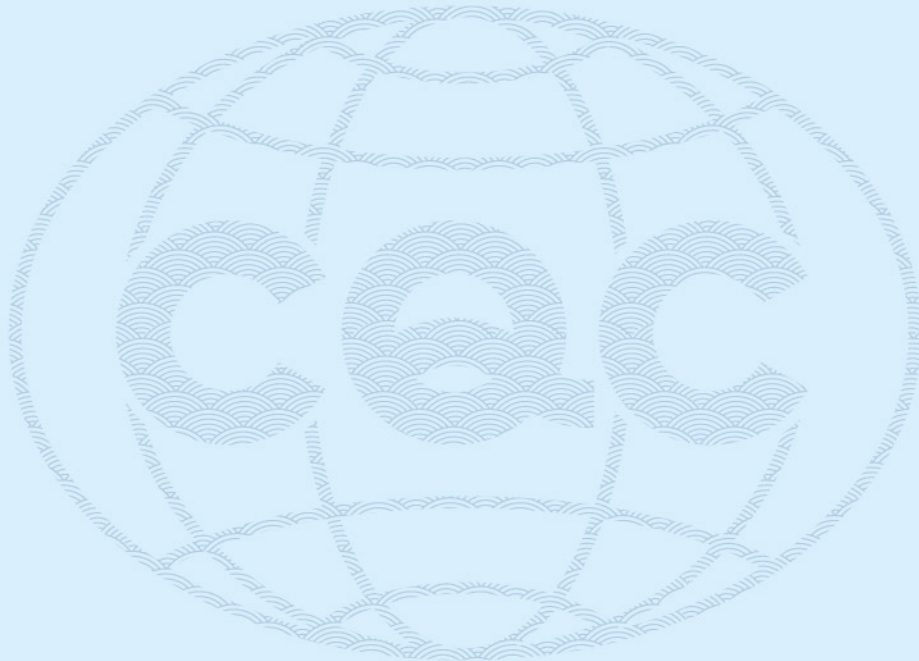

中国质量认证中心