

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107299853

发证日期：2022年04月14日

有效期至：2031年04月28日

**委托人名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 浙江英拓克电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州市乐清市北白象镇前西潭村(浙江天奥气动液压制造有限公司内)

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
CDM3v-1600F、CDM3v-1600N、CDM3S-1600F、CDM3S-1600N、CDM6H-1600L、CDM6H-1600M、CDMX-1600L、CDMX-1600M；详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年06月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号: CQC21107299853

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3v-1600F、CDM3v-1600N、CDM3S-1600F、CDM3S-1600N、CDM6H-1600L、CDM6H-1600M、CDMX-1600L、CDMX-1600M;  $U_i$ : AC1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $U_e$ : AC400V/415V、AC500V、AC690V;  $I_n$ : 800A、1000A、1250A、1600A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; AC400V/415V: F/L 型:  $I_{cs}$ : 36kA、 $I_{cu}$ : 50kA; N/M 型:  $I_{cs}$ : 50kA、 $I_{cu}$ : 70kA; AC500V: F/L 型:  $I_{cs}$ : 20kA、 $I_{cu}$ : 30kA; N/M 型:  $I_{cs}$ : 20kA、 $I_{cu}$ : 30kA; AC690V: F/L 型:  $I_{cs}$ : 20kA、 $I_{cu}$ : 30kA; N/M 型:  $I_{cs}$ : 20kA、 $I_{cu}$ : 30kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助报警触头: 使用类别: AC-15;  $U_e$ : AC400V;  $I_e$ : 1.5A; DC-13;  $U_e$ : DC220V;  $I_e$ : 0.15 A;  $U_i$ : 400V;  $I_{th}$ : 3A; 1NO1NC, 2NO2NC; 50/60Hz

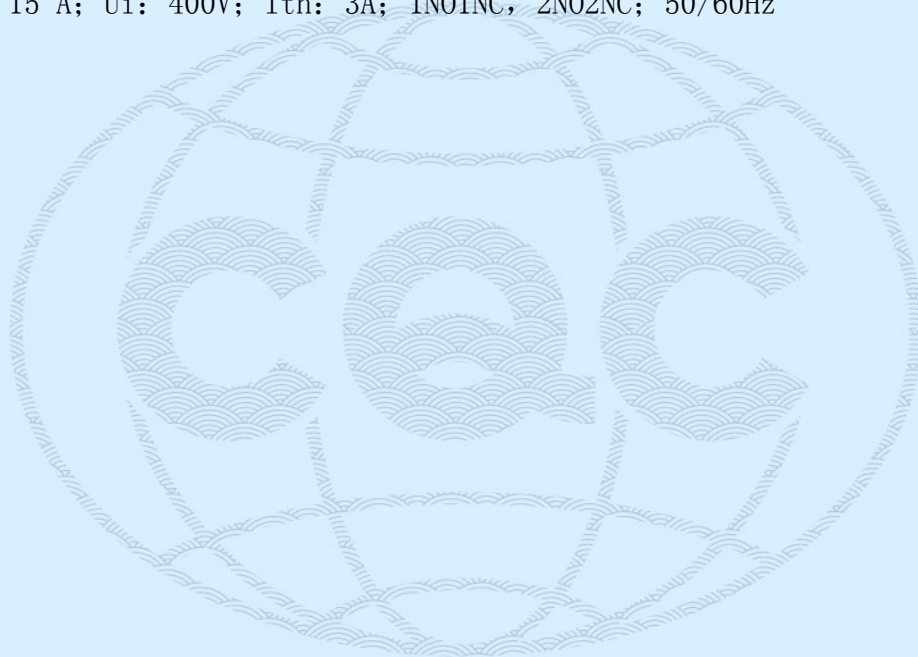

中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107299853

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CDM3v — □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 产品系列号: CDM3v、CDM3S、CDM6H、CDMX
- (2) 壳架电流: 1600
- (3) 额定短路分断能力级别: F; N; L; M
- (4) 极数: 3-3P
- (5) 脱扣方式: 2-单磁式脱扣; 3-热磁式脱扣
- (6) 附件代号: 见表 1
- (7) 保护类型: 空-10In 配电保护; 2-12In 电动机起动保护; 8-8In 配电保护
- (8) 额定电流: 800A; 1000A; 1250A; 1600A

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助	40
报警	08	分励+辅助+报警	48
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	分励+双辅助	80
欠压+报警	38	欠压+双辅助	90



中国质量认证中心