

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307841621

发证日期：2022年04月19日

有效期至：2031年08月19日

委托人名称 德力西（芜湖）网络科技有限公司
及注册地址 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气（芜湖）有限公司内)

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气（芜湖）有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
CDW6i-4000N,CDW6i-4000N/4,CDW6i-4000M,CDW6i-4000M/4,CDWU-4000N,CDWU-4000N/4;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307841621

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW6i-4000N,CDW6i-4000N/4,CDW6i-4000M,CDW6i-4000M/4,CDWU-4000N,CDWU-4000N/4

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V(N型), 1250V(M型);

Ue: N型: AC220/230/240V,AC380/400/415V,AC440/480/500/525/550V,AC660/690V;

M型: AC800/900/950/1000/1150V(AC1150V不在CCC认证目录内);

In: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 见下方表格;

Icu: 见下方表格;

Icw: 见下方表格;

型号	CDW6i-4000N,CDW6i-4000N/4 CDWU-4000N,CDWU-4000N/4	CDW6i-4000M,CDW6i-4000M/4
Ue: AC220/230/240V,AC380/400/415V		
Icu(kA)	100	/
Ics(kA)	85	/
Icw(kA/1s)	85	/
Ue: AC440/480/500/525/550V,AC660/690V		
Icu(kA)	65	/
Ics(kA)	65	/
Icw(kA/1s)	65	/
Ue: AC800/900/950/1000/1150V		
Icu(kA)	/	85
Ics(kA)	/	85
Icw(kA/1s)	/	85

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307841621

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO+4NC):

Ith: 6A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/6A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/1A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

分励脱扣器 MX: Us: DC110V, DC220V, AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

注: 高于 AC1140V 以上的产品不在 CCC 认证目录之内。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证



证书编号：CQC2016010307841621

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

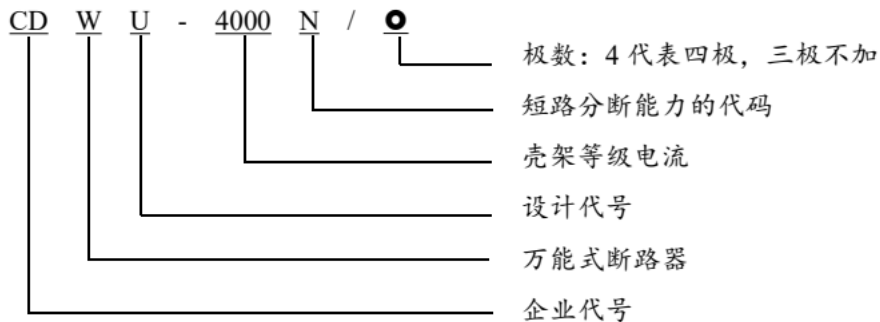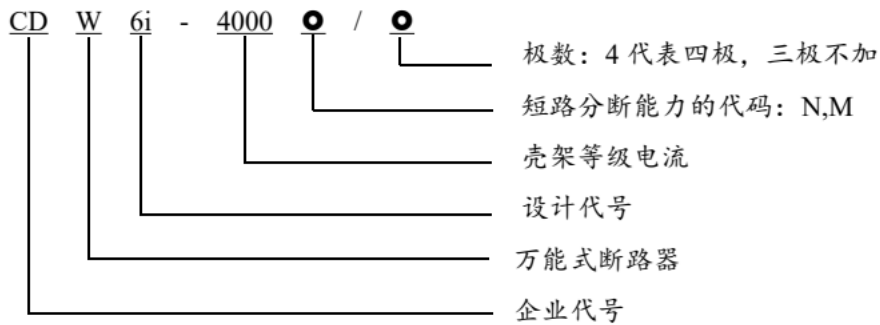

中国质量认证中心