

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010304086739

发证日期：2022年03月24日

有效期至：2032年03月10日

委托企业名称 及注册地址	德力西（芜湖）网络科技有限公司 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气（芜湖）有限公司内)
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJX2sF-115, CJX2sF-150, CJX2sF-115N, CJX2sF-150N；详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304086739

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2sF-115,CJX2sF-115N,CJX2sF-150,CJX2sF-150N

Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:200A;

CJX2sF-115,CJX2sF-115N:

Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V; Ie: 115A/115A/86A;

CJX2sF-150,CJX2sF-150N:

Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;Ie: 150A/150A/108A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V/50Hz;

AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V/50/60Hz;

DC24V,48V,110V,220V; AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz;

使用类别:AC-3, AC-4; 极数:3P;

配用的辅助触头:产品本体不带辅助触头,可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组

(CQC2008010305285124)

Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2018010304086739

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

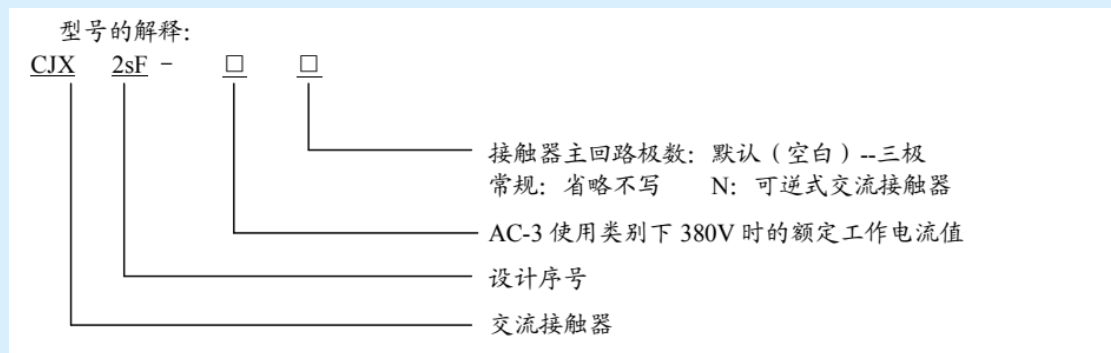

中国质量认证中心