

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107347706

发证日期: 2022年06月21日

有效期至: 2032年06月20日

委托企业名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
CDWNEGZ-4000/3,CDWNEGZ-4000/4;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107347706

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDWNEGZ-4000/3, CDWNEGZ-4000/4;

U_{imp} : 12kV; U_i : 1600V; I_{th} : 4000A;

U_e : DC750V(CDWNEGZ-4000/3), DC1000V(CDWNEGZ-4000/3),

DC1500V(CDWNEGZ-4000/4);

I_e : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A;

I_{cw} : 100kA/1s; I_{cm} : 100kA;

使用类别: DC-22A, DC-23A, DC-PV2;

辅助触头: (4NO4NC):


I_{th} : 6A;

AC-15: U_e/I_e : AC380V/1A;

AC-12: U_e/I_e : AC250V/6A;

DC-12: U_e/I_e : DC250V/0.3A;

直直接线图如下(3极串:A型/B型, 4极串:C型/D型/E型):

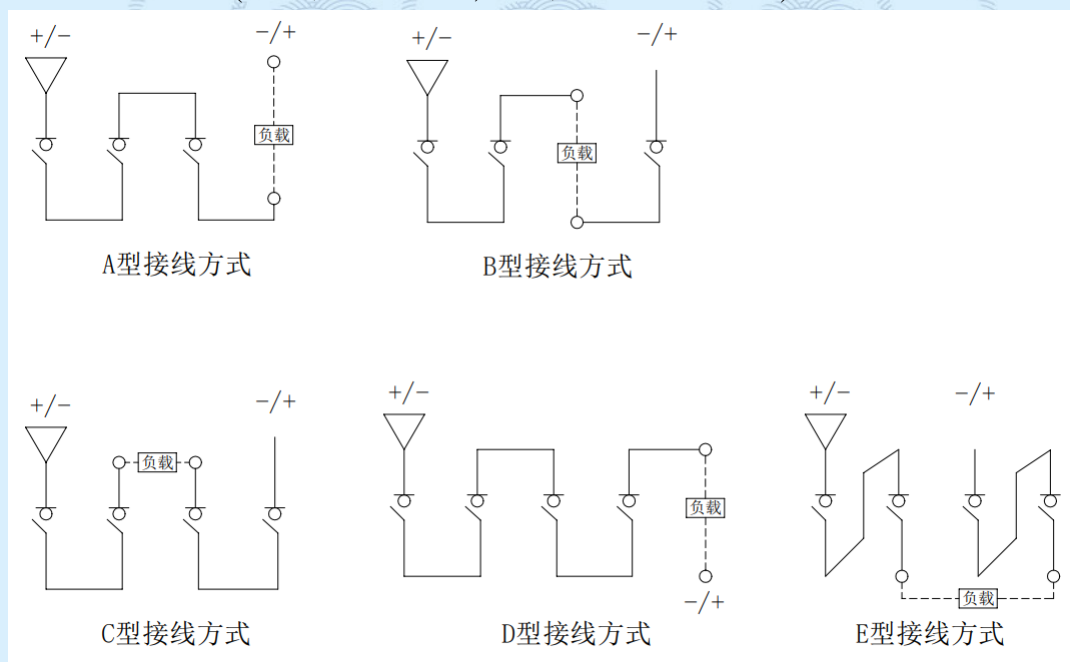

注: 以上五种接线方式无极性要求, 并且同时适用于上进线和下进线的接线方式。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107347706


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CD W NE G Z - 4000 / □

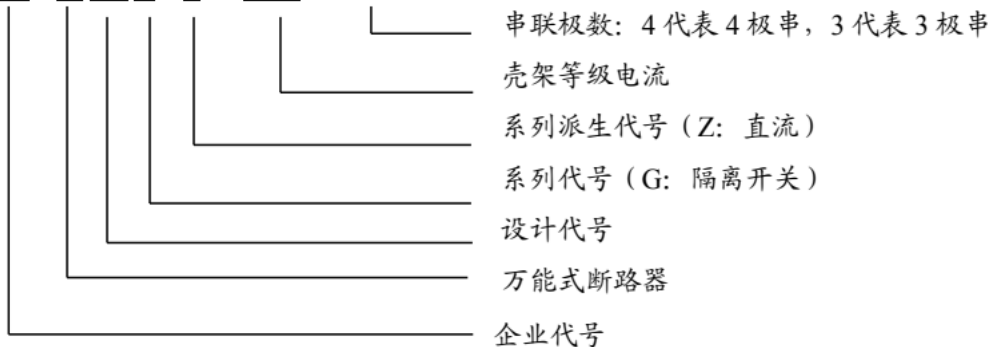

中国质量认证中心