



国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2014CCC0307-1846751
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDB9Z

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: CDB9Z 数 量: 9 台 收样日期: 2014-12-11 完成日期: 2015-02-11 样品来源: 工厂送样	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园																					
试验结论: 合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见报告第 2 页附页																						
签发人: 签名: 魏秋媛 签发日期: 2015-2-26																						
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产品参数变更(In)</td> <td>1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A</td> <td>1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A</td> </tr> <tr> <td>产品参数变更(Ics)</td> <td>DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 6kA</td> <td>DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 7.5kA</td> </tr> <tr> <td>产品参数变更(Icu)</td> <td>DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 6kA</td> <td>DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 10kA</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2013010307662622</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2013CCC0307-1578553</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	产品参数变更(In)	1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A	1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A	产品参数变更(Ics)	DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 6kA	DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 7.5kA	产品参数变更(Icu)	DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 6kA	DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 10kA	原证书编号	2013010307662622		原测试报告编号	00901-A2013CCC0307-1578553		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																				
产品参数变更(In)	1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A	1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A																				
产品参数变更(Ics)	DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 6kA	DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 7.5kA																				
产品参数变更(Icu)	DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 6kA	DC500V(2P外形), DC250V(1P外形): 10kA																				
原证书编号	2013010307662622																					
原测试报告编号	00901-A2013CCC0307-1578553																					
原检测单位	上海电器设备检测所																					

附页:

型号: CDB9Z;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定工作电压(U_e): DC125V, DC250V(1P 外形); DC250V, DC500V(2P 外形);
DC1000V(4P 外形);

额定电流(I_n): 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;


过电流脱扣器类型:热磁式;


额定运行短路分断能力(I_{cs}): 7.5kA(DC125V(1P 外形), DC250V(1P 外形),
DC250V(2P 外形), DC500V(2P 外形)); 6kA(DC1000V(4P 外形));

额定极限短路分断能力(I_{cu}): 10kA(DC125V(1P 外形), DC250V(1P 外形),
DC250V(2P 外形), DC500V(2P 外形)); 6kA(DC1000V(4P 外形));

使用类别: A;

直流接线方式:

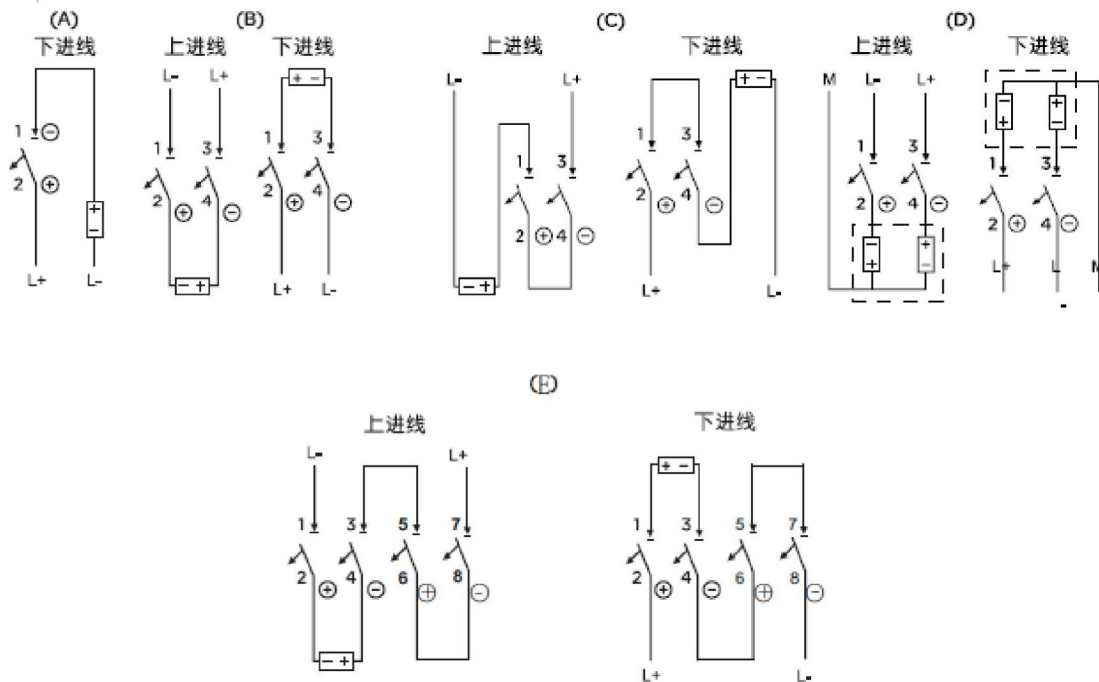

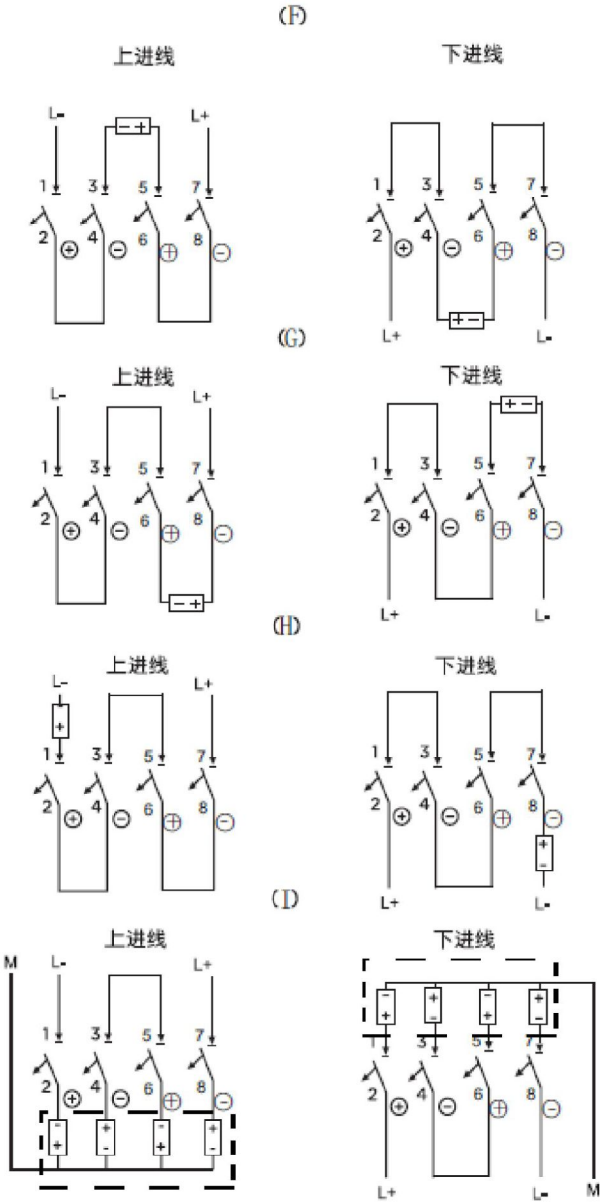

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2014CCC03 07-1846751
首页	√	3	00901-A2014CCC03 07-1846751
报告组成	√	1	00901-A2014CCC03 07-1846751
安全型式试验报告	√	30	00901-A2014CCC03 07-1846751
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0307-1846751

(任务编号)

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: CDB9Z

样品数量: 9 台

样品生产序号: /

收样日期: 2014-12-11

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司

生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园


试验依据标准:

GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见报告第 1 页

主检: 葛莉莉 签名:  日期: 2015.2.26审核: 程彦敏 签名:  日期: 2015.2.26签发: 魏庆媛 签名:  日期: 2015.2.26

备注

无