



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307140634

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流断路器
CDM1L-800L, CDM1L-800M; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2014年06月25日

有效期至: 2016年05月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年01月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0958632



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2005010307140634

纸号: 958632

CDM1L-800L, CDM1L-800M; U_i : 800V;

U_e : AC400V; I_n : 400A, 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;

CDM1L-800L: I_{cs} : 30kA, I_{cu} : 50kA;

CDM1L-800M: I_{cs} : 40kA, I_{cu} : 70kA; 使用类别: A;

$I\Delta n$: 300mA/500mA/1000mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式;

$I\Delta m$: 25% I_{cu} ;

3P, 4P(A 型: 3 个保护极, N 极常通; B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭; D 型: 4 个保护极, N 极常通)

配用的辅助触头: 2NO2NC, I_{th} : 3A, AC-15, 400V/1.5A, DC-13, 220V/0.15A

符合附录 N 的电子附件: RA, I_{th} : 8A, AC-14, 250V/5A, DC-13, 30V/5A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2005010307140634

纸号: 958632

型号的解释:

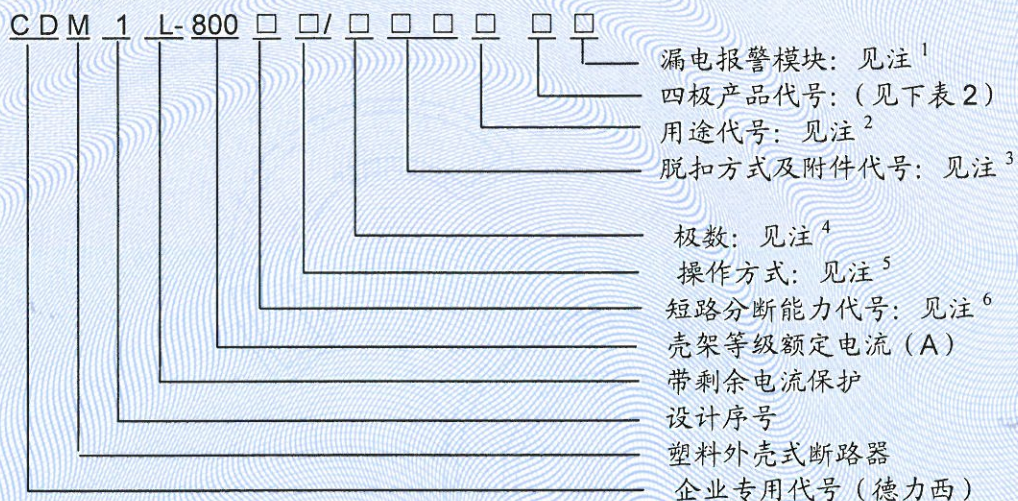

注:

- 1) 不带漏电报警单元模块无代号; 带漏电报警且脱扣单元模块用 I 表示; 带漏电报警不脱扣单元模块用 II 表示
2) 配电保护无代号;
3) 表 1

附件名称	无附件	报警	分励	辅助	分励辅助	辅助报警
电磁	200	208	210	220	240	228
复式	300	308	310	320	340	328

4) 3--3P, 4--4P

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

王 强

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2005010307140634

纸号: 958632

5) 手柄直接操作无代号; 转动手柄操作用 Z 表示

6) L-标准型, M-较高分断型。L、M 型除标牌不一样以外, 其它完全相同;

表 2

类型代号	说明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分
C 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分
D 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

