



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010305881818

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3HA-100F; U_i :800V; U_e :AC400V; I_e :40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别:AC-33iB; I_{cm} (峰值):105kA; I_{cn} :50kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 极数:3P, 4P; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年07月06日

有效期至: 2021年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1379790



中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2016010305881818

纸号: 1379790

型号的解释:

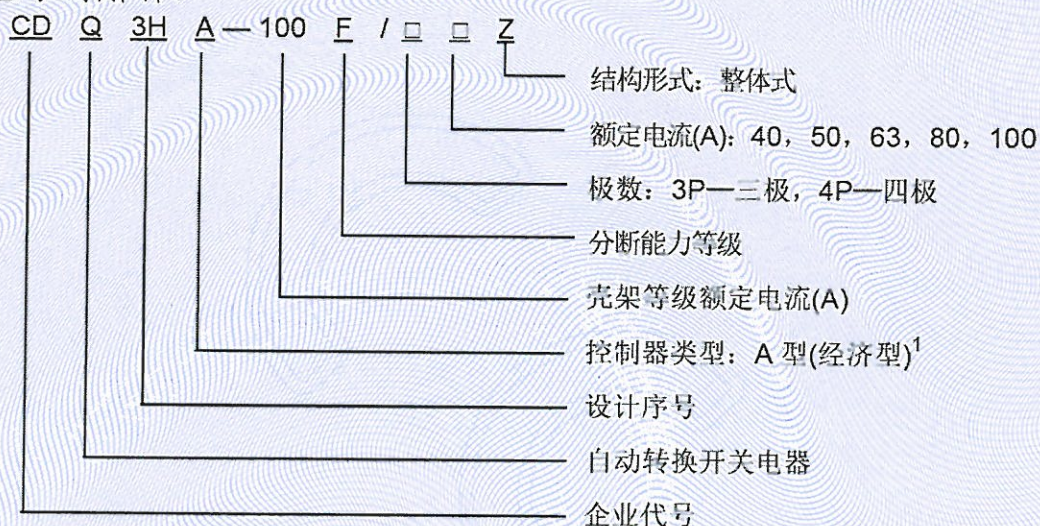

注 1: A 型(经济型)控制器功能包括: 电网—电网、自投自复、过压、欠压、失压、断相、延时可调、消防联动。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

